


TPLE-T soojustatud kontroll-/puhastusluuk

Soojustatud kontroll-/puhastusluuk isoleeritud ümarale tava- ja suitsueemalduskanalile Ø 100 -1250 mm.


Puhastusluugi kinnitusraam kinnitatakse kanali külge. Puhastusluuk on raami küljest eemaldatav kuuskant-poltide abil.

TPLE-T kontroll-/puhastusluugid täidavad standardi EVS-EN 12237:2003 C tihedusklassi nõudeid.


Kasutatud tuleisolatsioon vastab standardi EN 1366-1 katsemeetodite nõuetele ja on VTT poolt sertifitseeritud. Tuletundlikkus vastavalt standardile EN 13501-1.

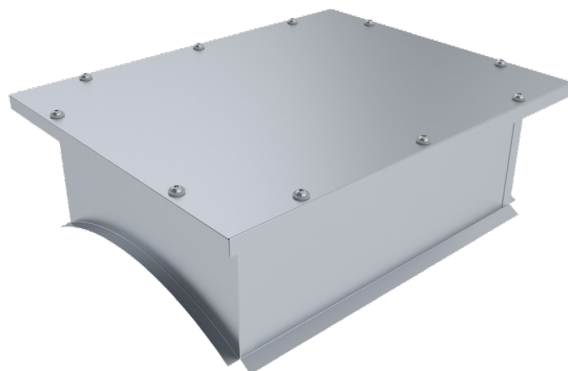

Läbimõõt ØD (mm)	Nimimõõt	
	A (mm)	B (mm)
100	200	100
125	200	100
160	200	100
200	200	100
250	200	100
315	200	100
315	300	200
400	300	200
500	300	200
500	400	300
630	400	300
800	300	200
800	400	300
800	500	400
1000	400	300
1000	500	400
1000	600	600
1250	400	300
1250	500	400

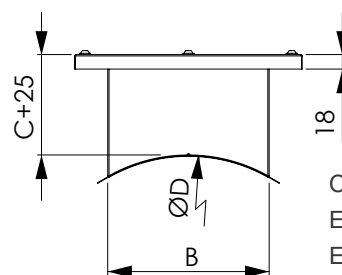

C = isolatsiooni paksus
EI30/S50 korral 50 mm
EI60/S60 korral 60 mm
EI120/S100 korral 100 mm

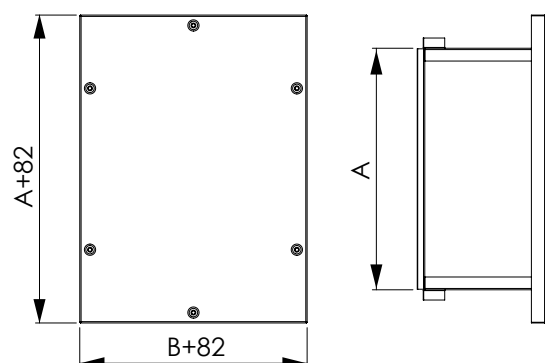

Markeerimine

TPLE-T – Materjal – EI/S AxB / D

Tähis _____

Materjal _____

Kuumtsingitud teras (Z275), standardmaterjal (ei märgita)
 ZM - tsink-magneesium pinnakattega teras (ZM310)
 H - happekindel teras AISI 316

Isolatsioon _____

EI30/S50 - tule-/soojusisolatsioon 50 mm
 EI60/S60 - tule-/soojusisolatsioon 60 mm
 EI120/S100 - tule-/soojusisolatsioon 100 mm

Nimimõõt AxB _____

Läbimõõt D _____

Näidis: TPLE-T - EI120/S100 400x300/200

TPLE-T - H - EI120/S100 400x300/200