

RSP/RSV Yleissäleiköt

RS -säleiköt ovat klassisia alumiinista valmistettuja yleissäleiköitä. RS -säleiköitä käytetään tulo-, poisto- ja siirtoilma-aukoissa.

Käyttö


RSP – säädettävät etu- ja takasäleet. Käytetään tulo- ja poistoilma-aukkojen edessä.

RSV – vaakasuorat säädettävät säleet. Käytetään lähinnä poistoilma-aukkojen edessä.

RSK – säleikön kiinnityskehys. Kehystä käytetään säleikön kiinnittämiseen ilmanvaihtokanavaan.




RSV

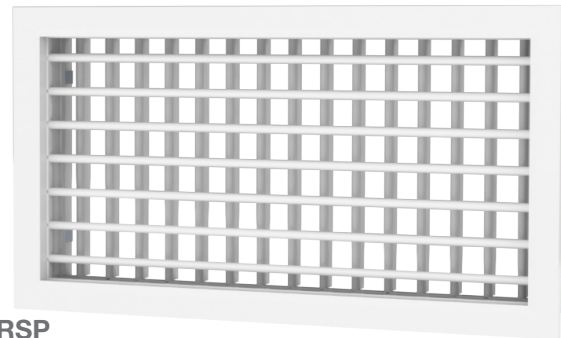

RSP


Rakenne ja mitat

RS -säleikkö on valmistettu alumiiniprofiilista. Säleille on saatu hyvä vääntöjäykkyys ja suunnattavuus hitsatun kehyksen ja niiteillä kootun säleikön ansiosta. Kiinnityskehys on valmistettu kuumasinkitystä teräksestä. Säleikköosassa on sisällä tiiviste. Säleikkö on vakiona pulverimaalattu valkoiseksi (RAL 9003). Tilauksesta säleikkö voidaan maalata erikoisväriin RAL -värikartan väreillä.

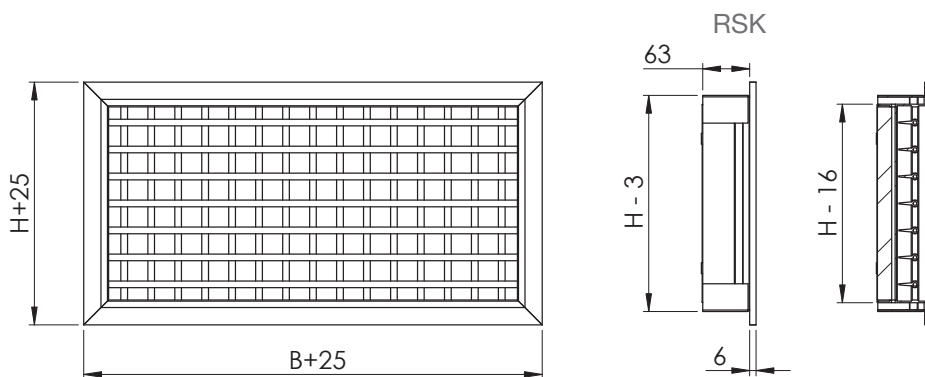


Tekniset tiedot


RSP tuloilma

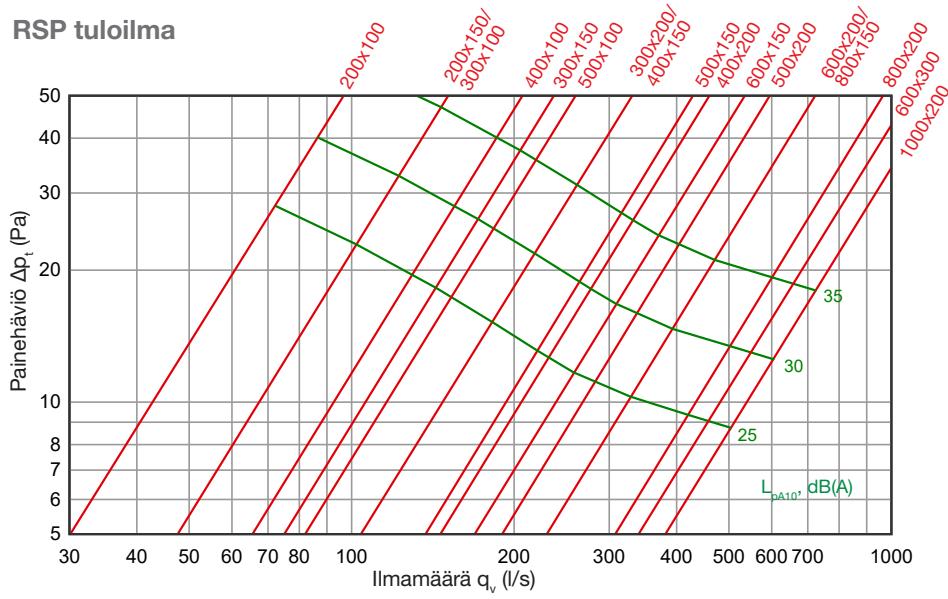


RSP poistoilma

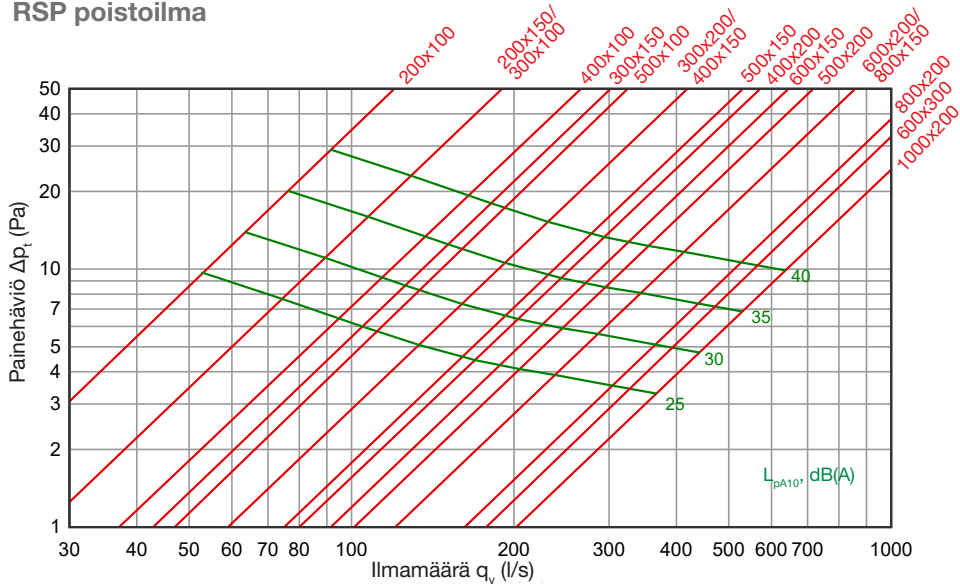


RSV poistoilma

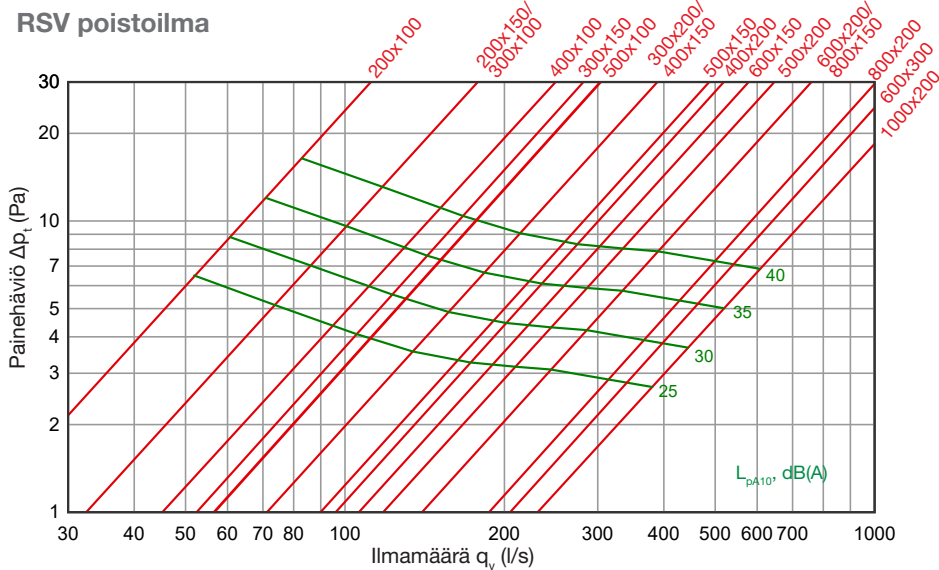


RSP+MRO tuloilma: ilmamäärä-painehäviö

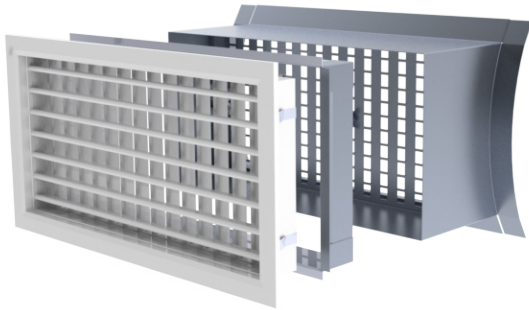


RSP 200x100 +MRO

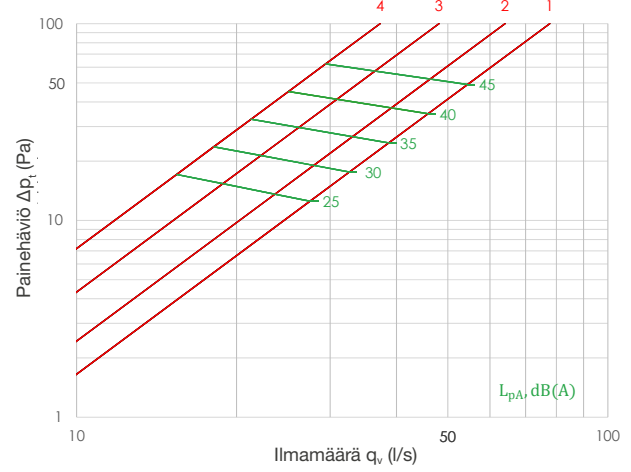


RSP 200x150 +MRO

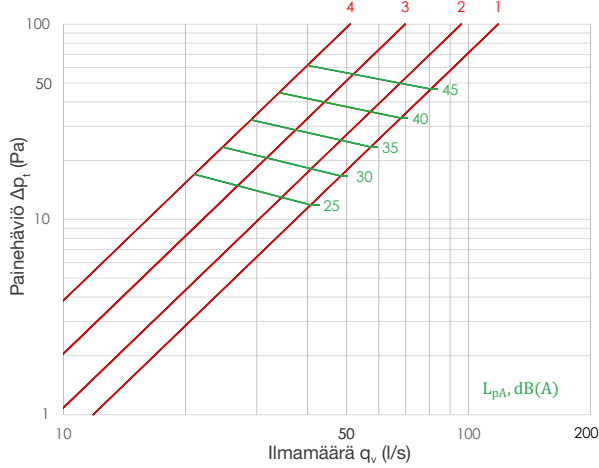


RSP 300x100 +MRO

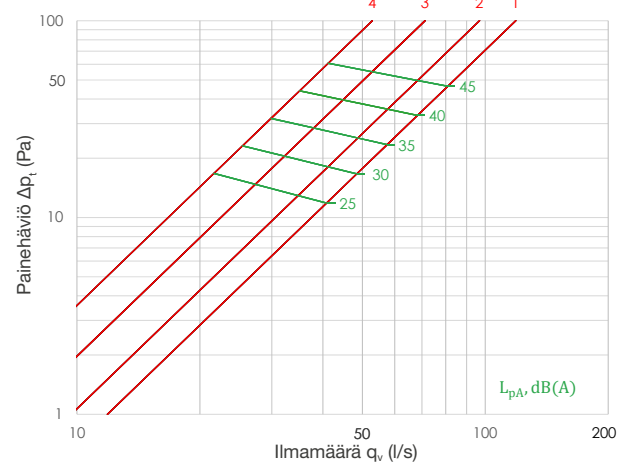


RSP 300x150 +MRO

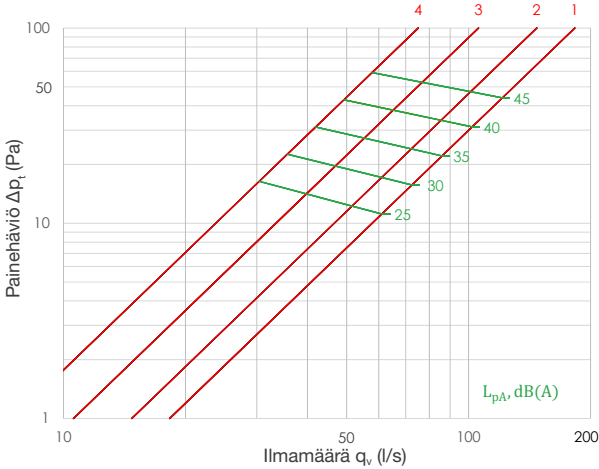


RSP 300x200 +MRO

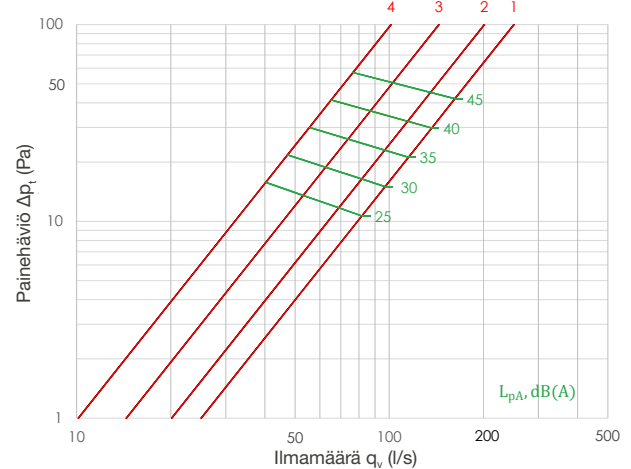


RSP 400x100 +MRO

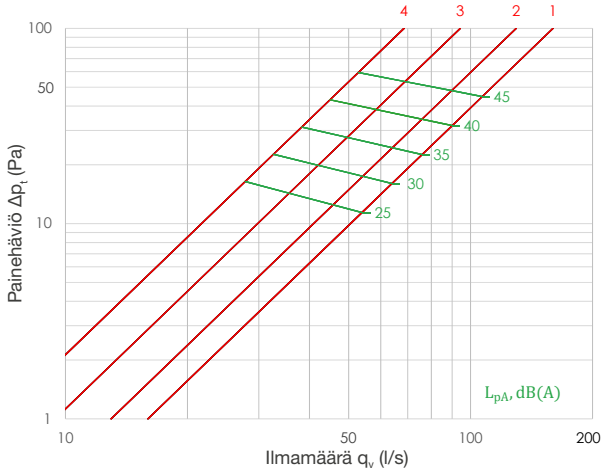


RSP 400x150 +MRO

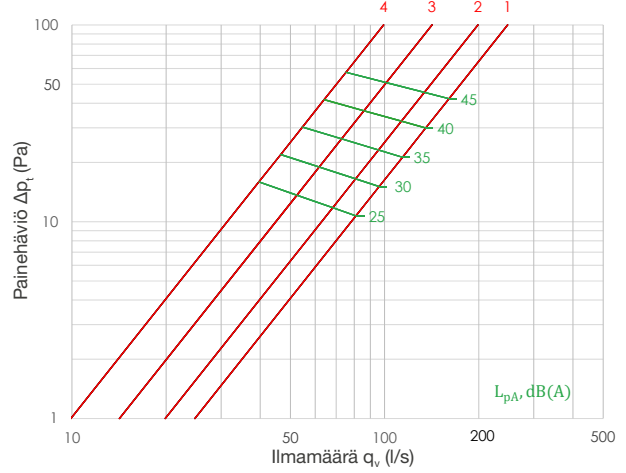

RSP 400x200 +MRO

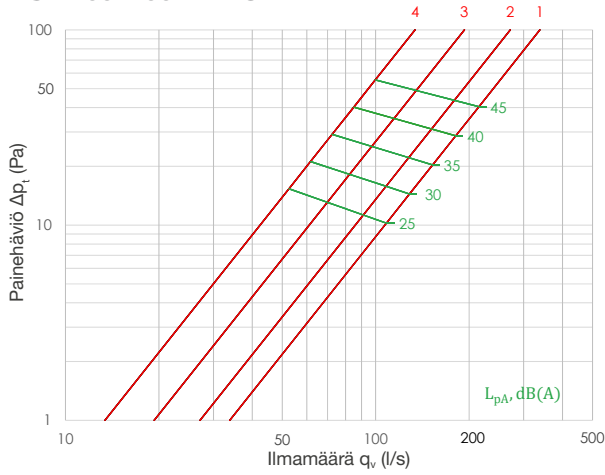


RSP 500x100 MRO

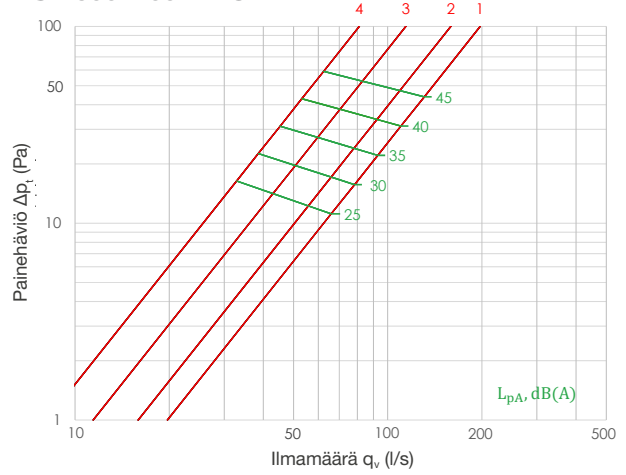


10

NORDgrille | RSP/RSV


RSP 500x150 MRO

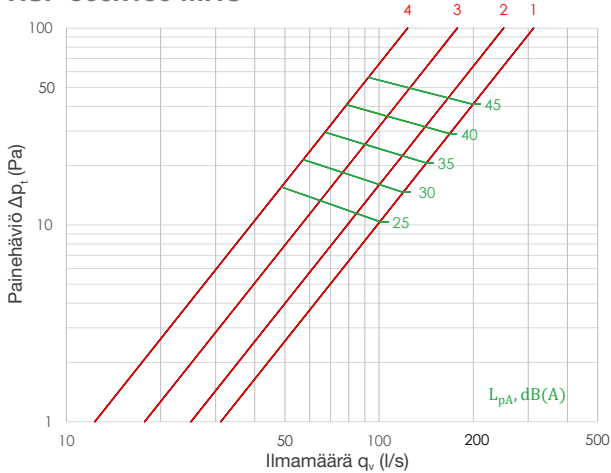


RSP 500x200 +MRO

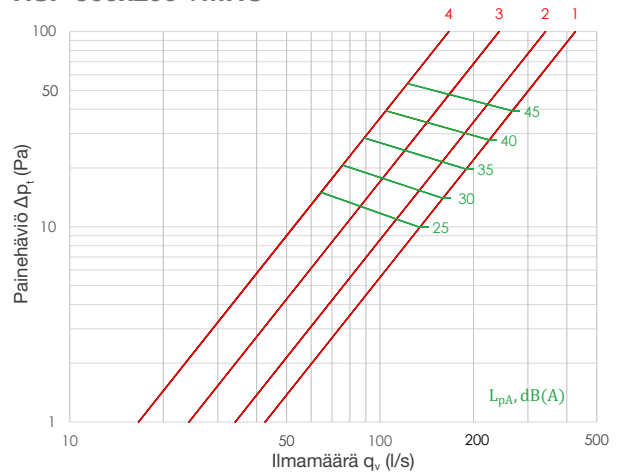


RSP 600x300 +MRO

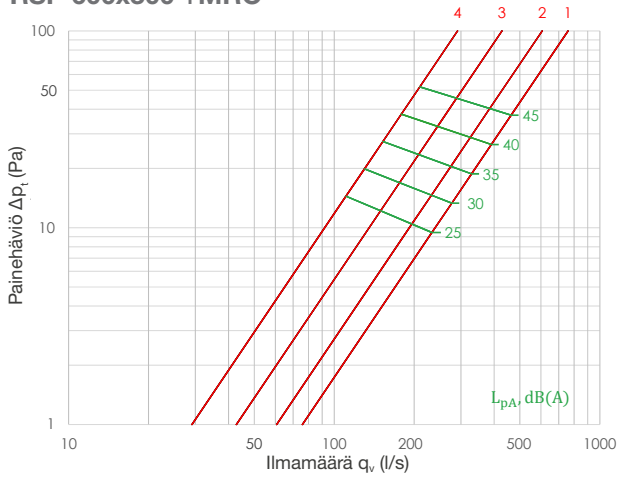


RSP 600x200 +MRO

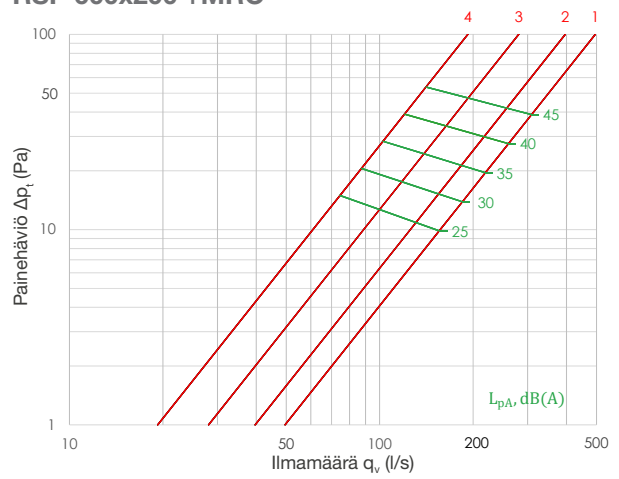


RSP 600x300 + MRO

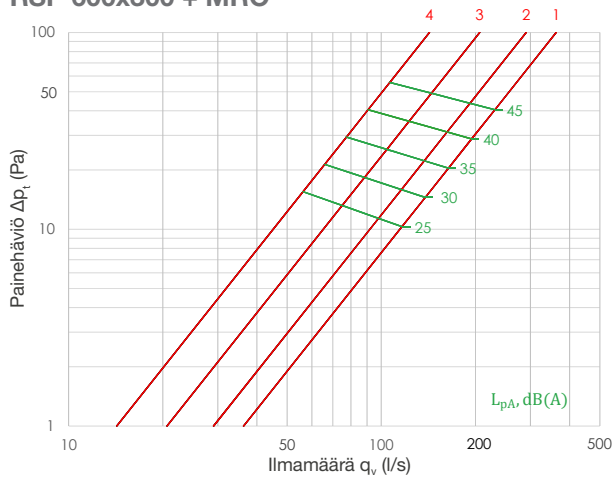


RSP 800x150 +MRO

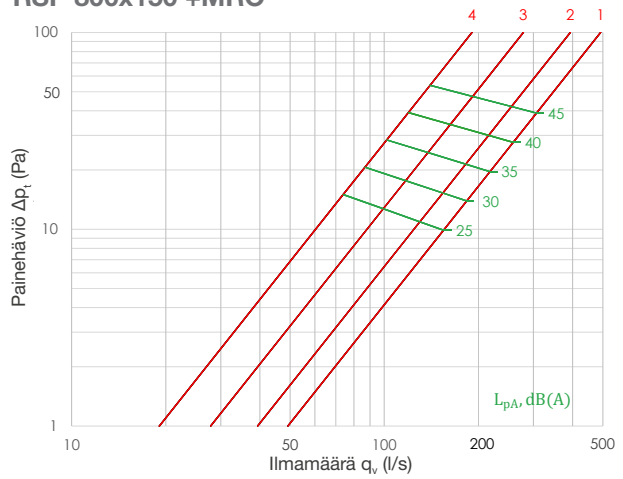


RSP 800x200 +MRO

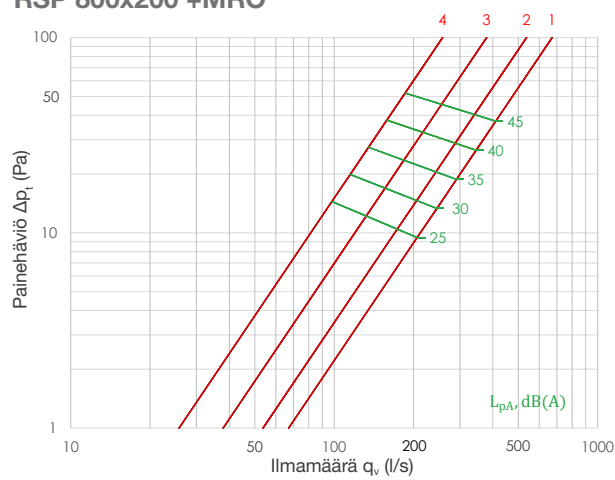


RSP 1000x200 +MRO

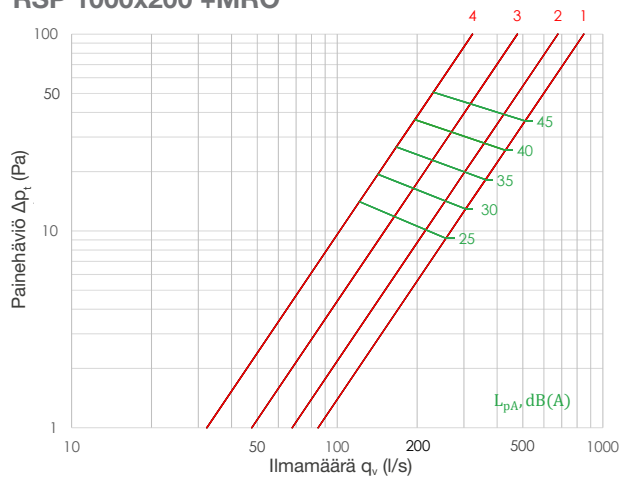


RSP+MRO poistoilma: Ilmamäärä-painehäviö

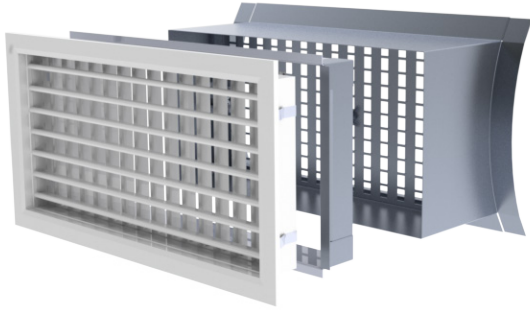


RSP 200x100 +MRO

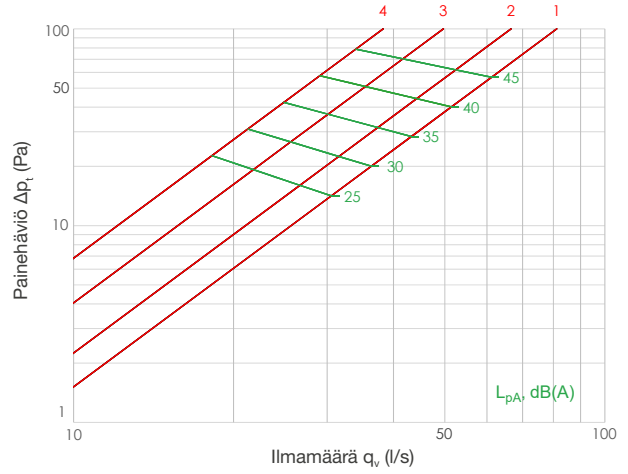

RSP 200x150 +MRO

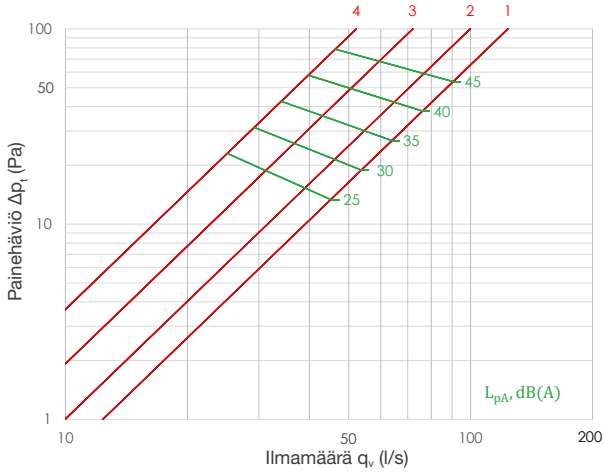


RSP 300x100 +MRO

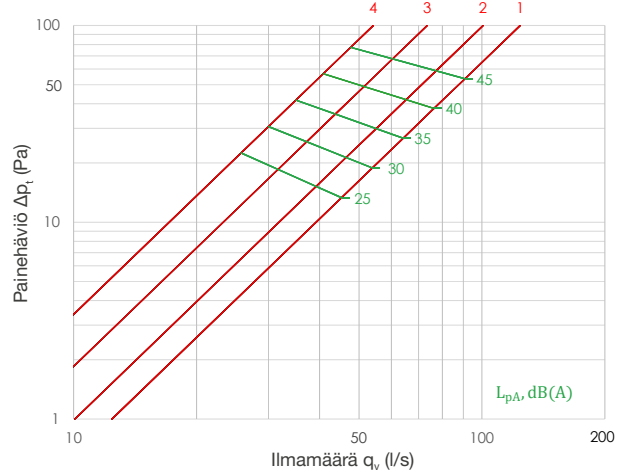


10


RSP 300x150 +MRO

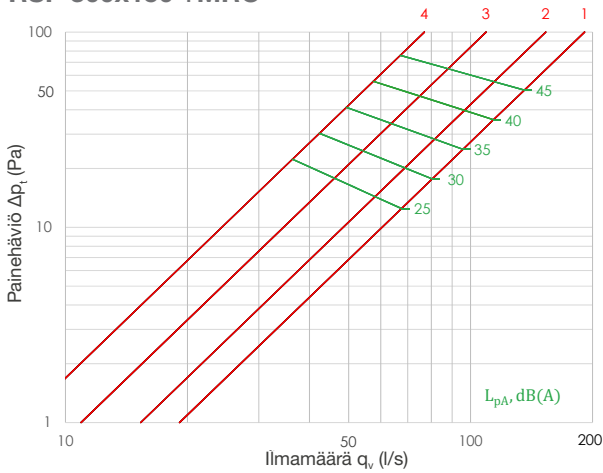


RSP 300x200 +MRO

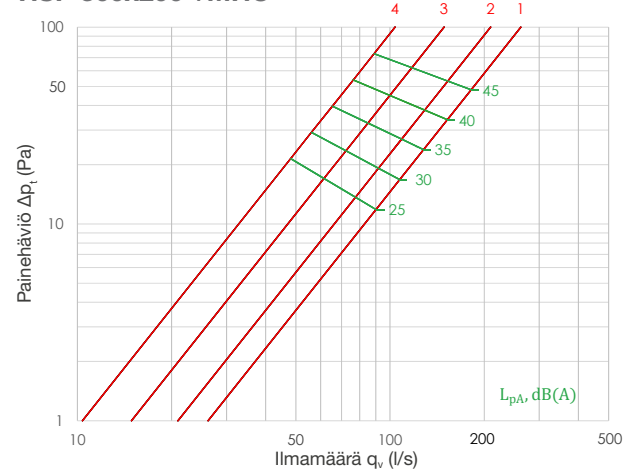


RSP 400x100 +MRO

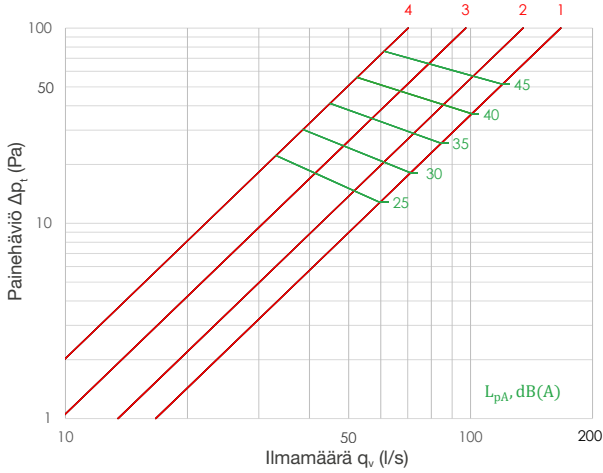


RSP 400x150 +MRO

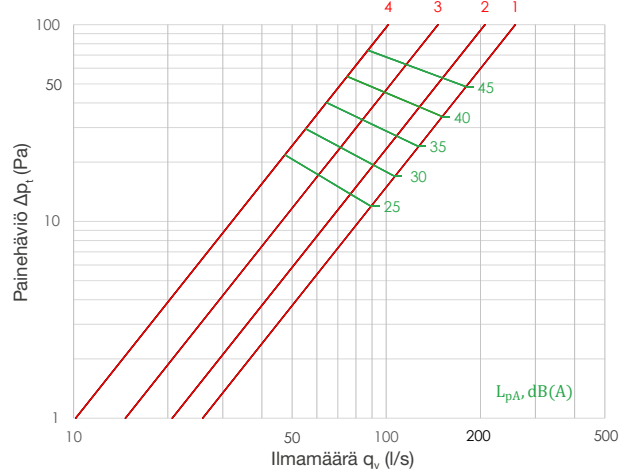


RSP 400x200 +MRO

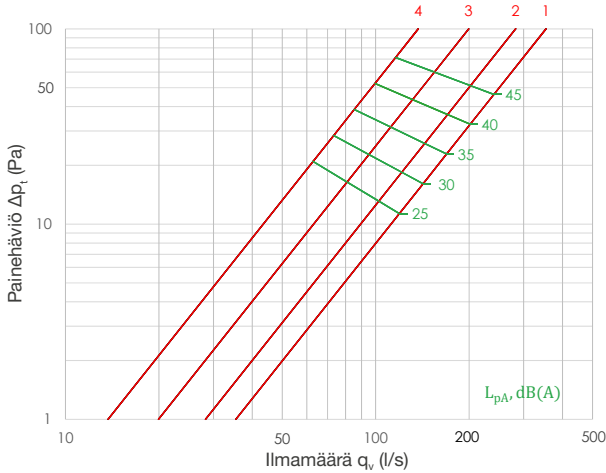


RSP 500x100 +MRO

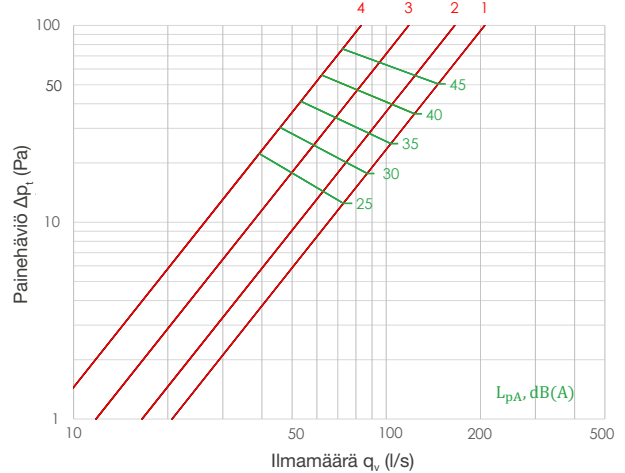


RSP 500x150 +MRO

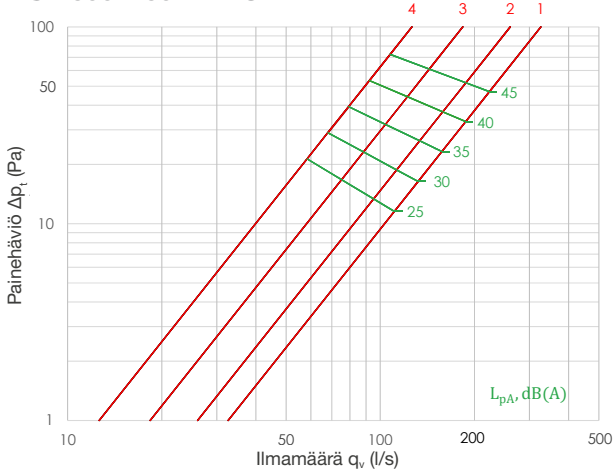


RSP 500x200 +MRO

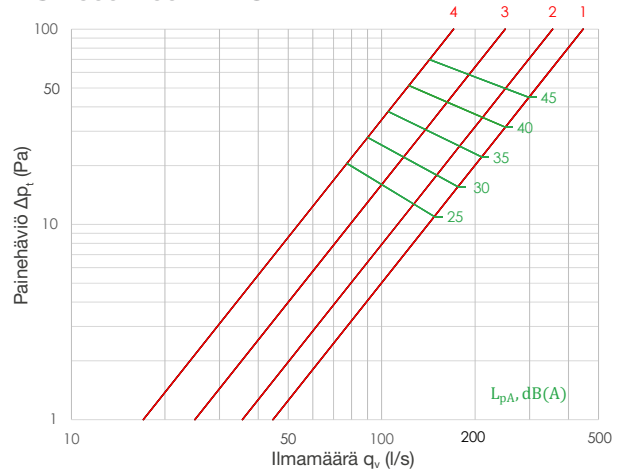


RSP 600x150 +MRO

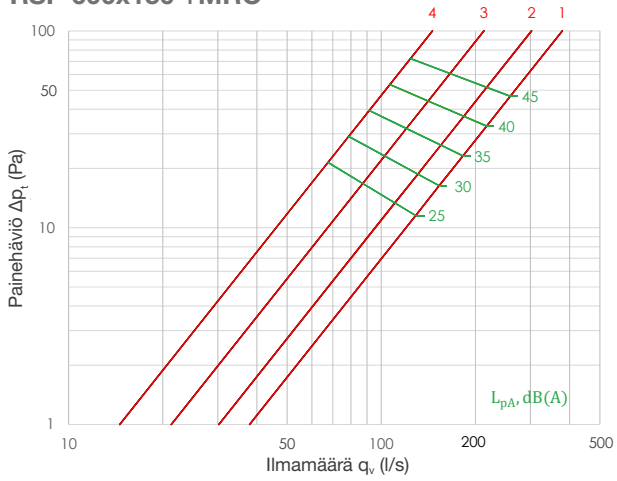


RSP 600x200 +MRO

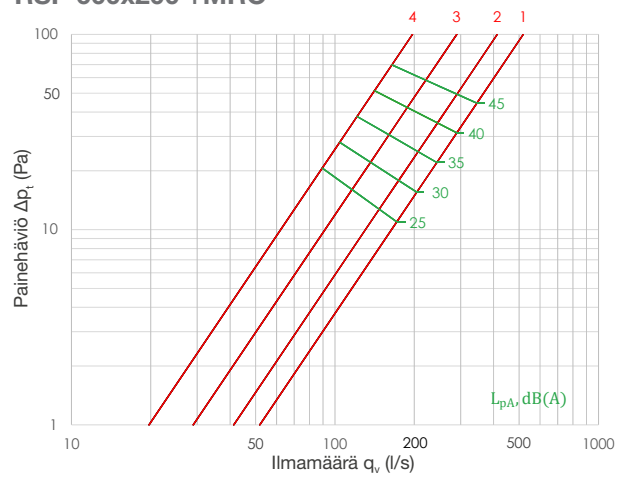

RSP 600x300 +MRO

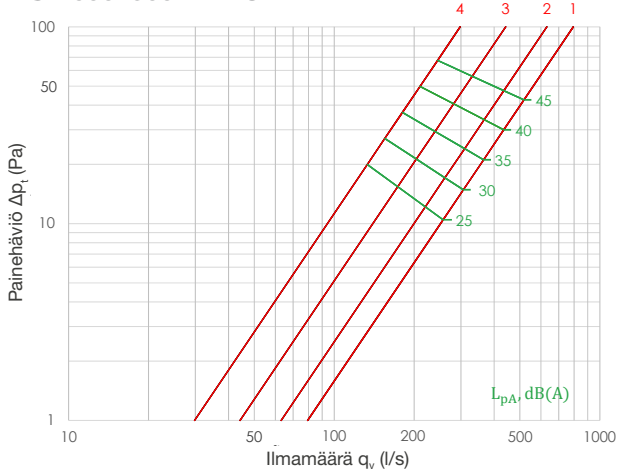


RSP 800x150 +MRO

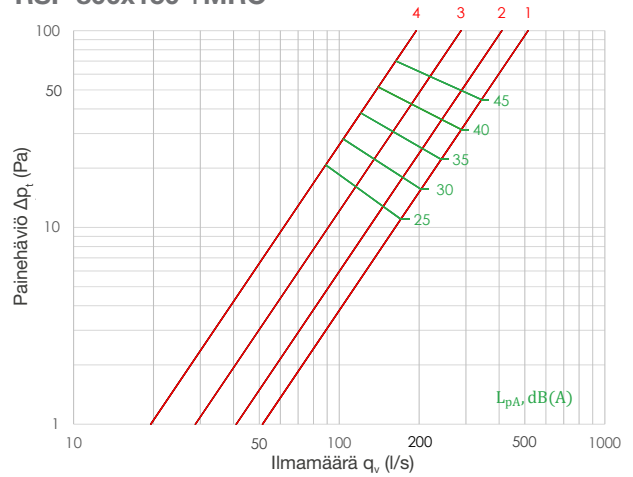


10

NORDgrille | RSP/RSV

RSP 800x200 +MRO

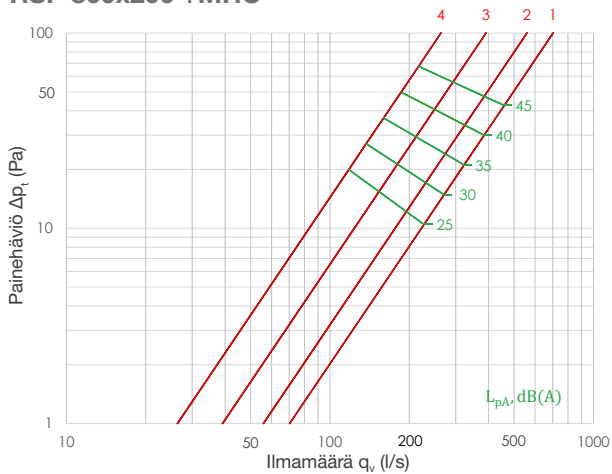


RSP 1000x200 +MRO

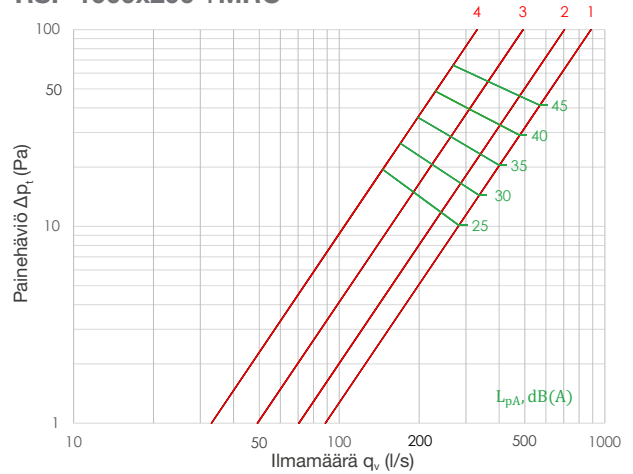


RSP+SKRM tuloilma: ilmamäärä-painehäviö




RSP 200x100 +SKRM

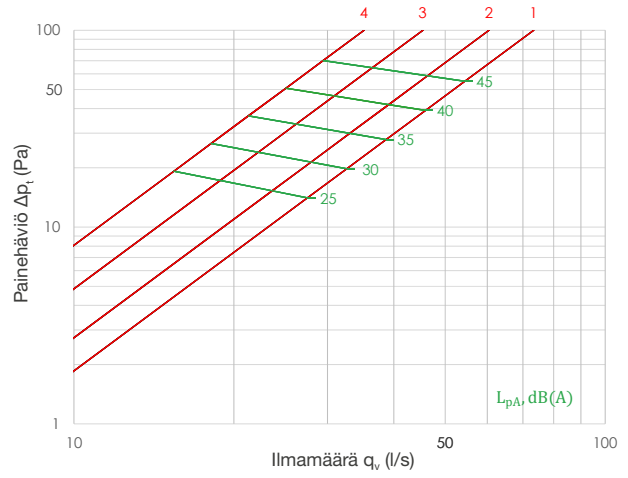


RSP 200x150 +SKRM

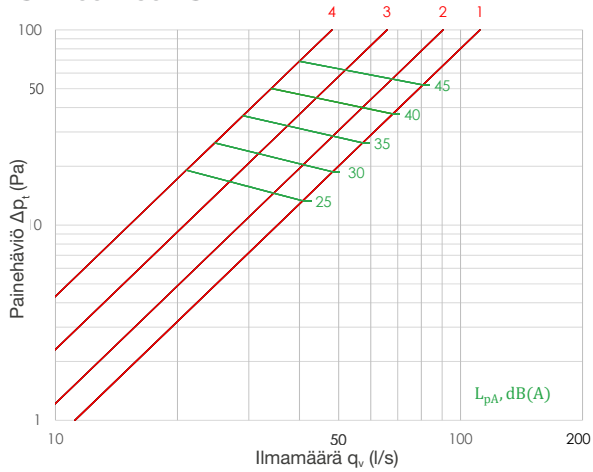


RSP 300x100 +SKRM

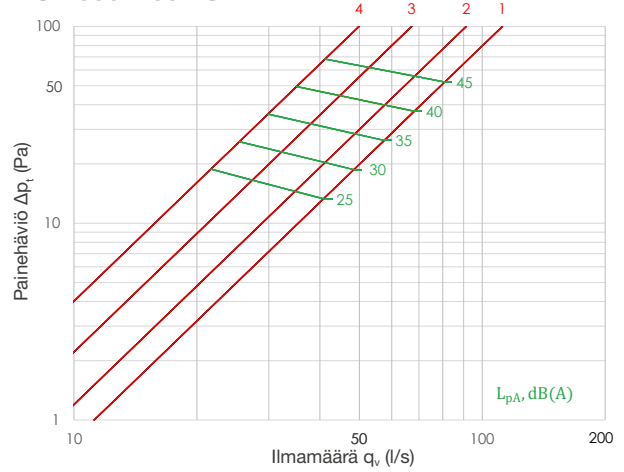


RSP 300x150 +SKRM

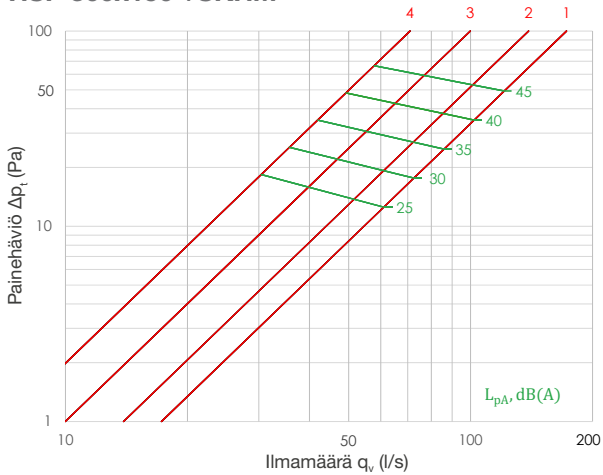


RSP 300x200 +SKRM

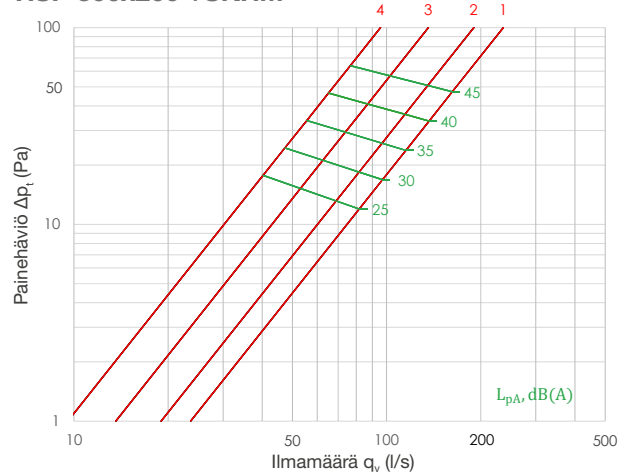


RSP 400x100 +SKRM

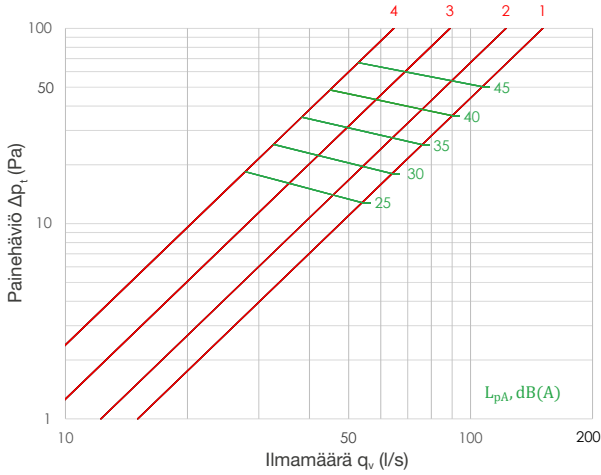


RSP 400x150 +SKRM

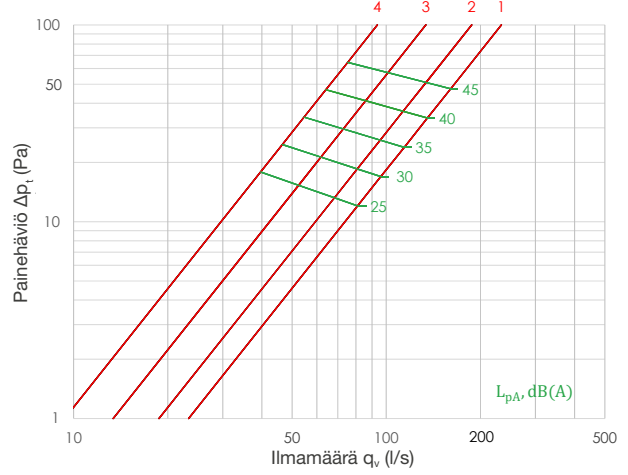

RSP 400x200 +SKRM

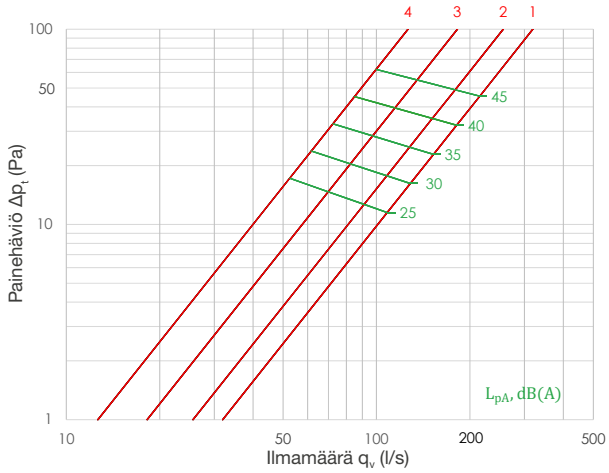


RSP 500x100 +SKRM

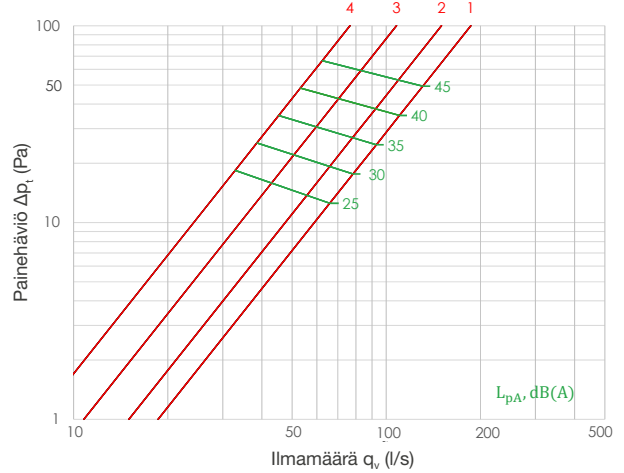


10

NORDgrille | RSP/RSV


RSP 500x150 +SKRM

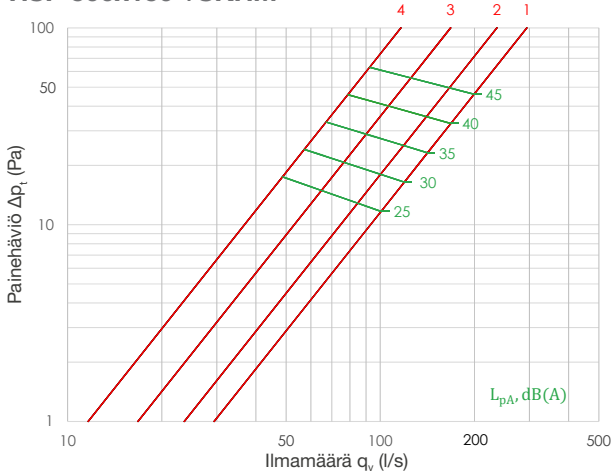


RSP 500x200 +SKRM

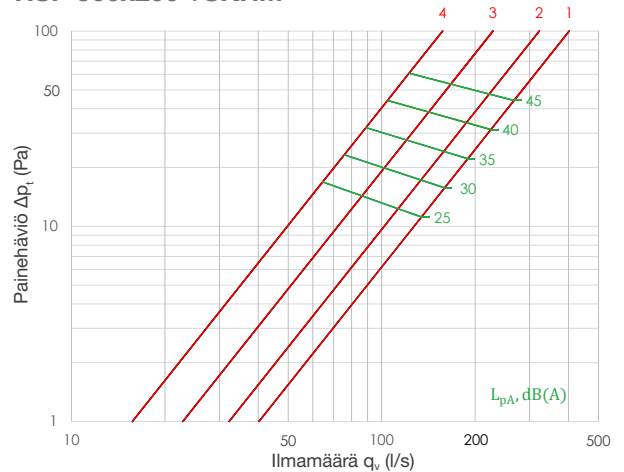


RSP 600x150 +SKRM

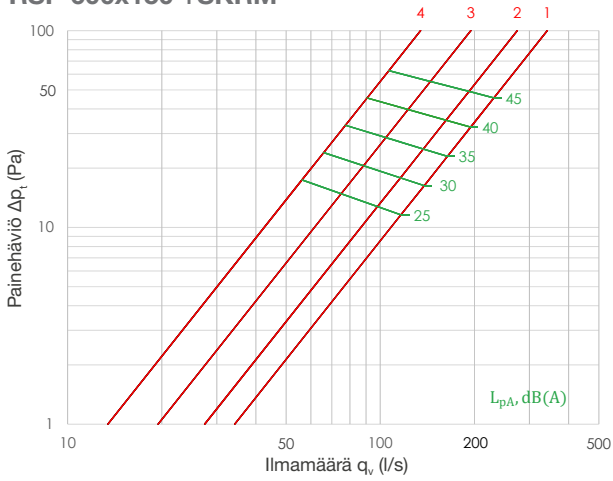


RSP 600x200 +SKRM

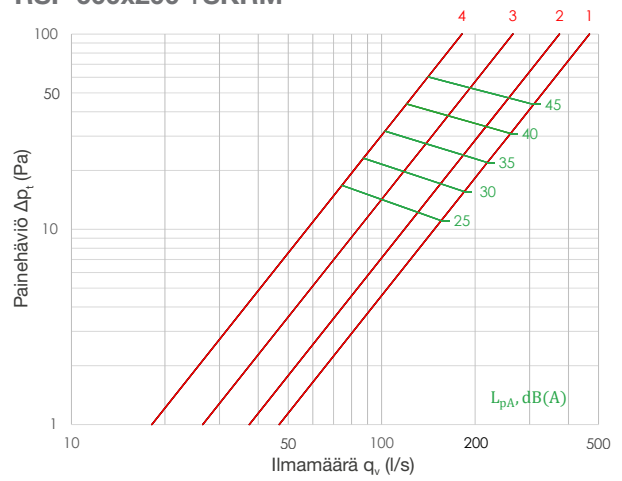


RSP 600x300 +SKRM

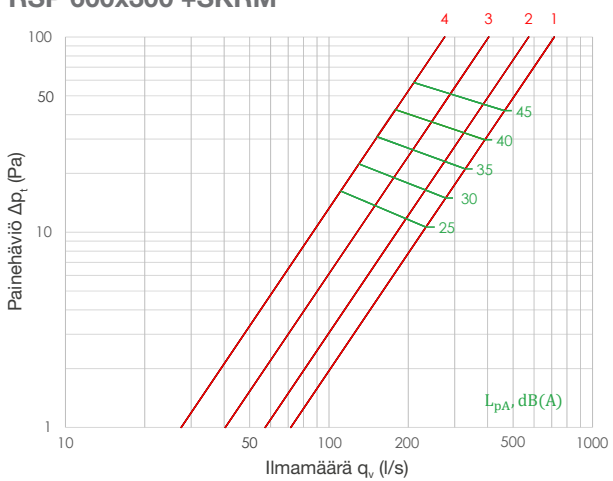


RSP 800x150 +SKRM

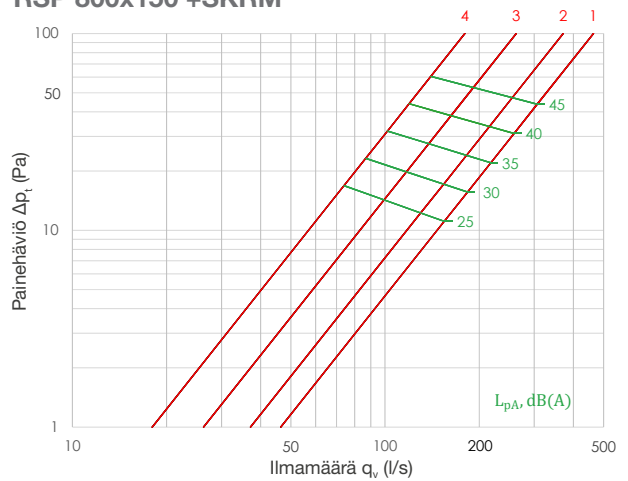


RSP 800x200 +SKRM

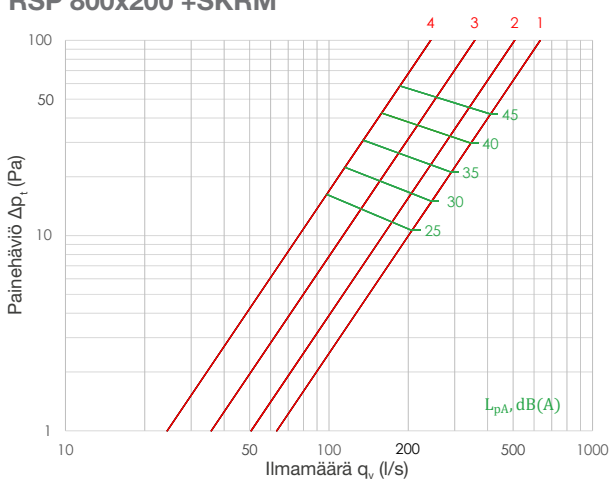


RSP 1000x200 +SKRM

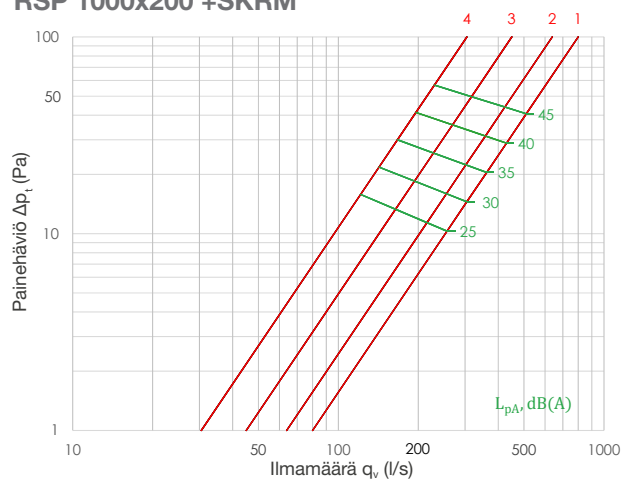


RSP+SKRM poistoilma: ilmamäärä-painehäviö

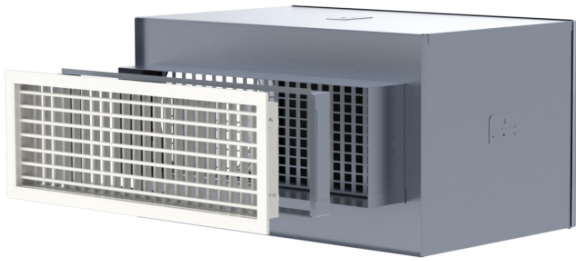


RSP 200x100 +SKRM

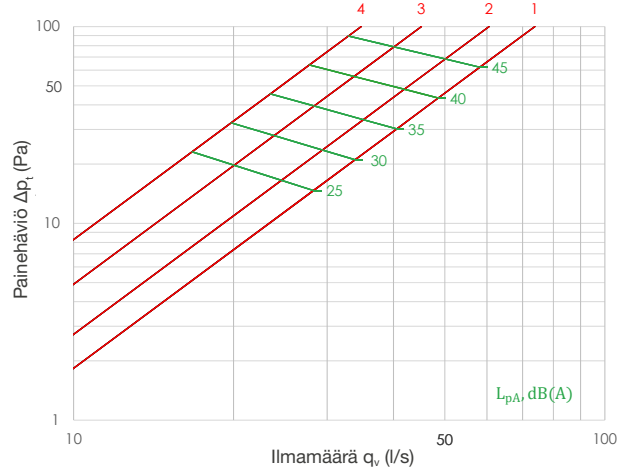

RSP 200x150 +SKRM

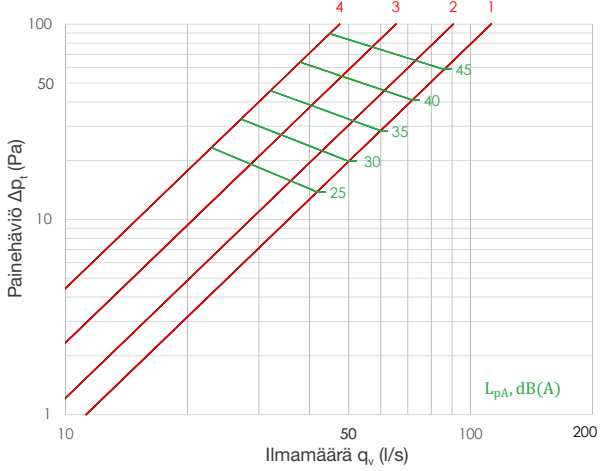


RSP 300x100 +SKRM

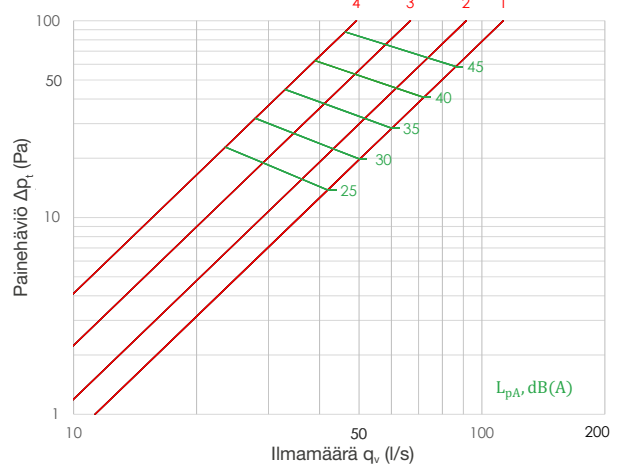


10


RSP 300x150 +SKRM

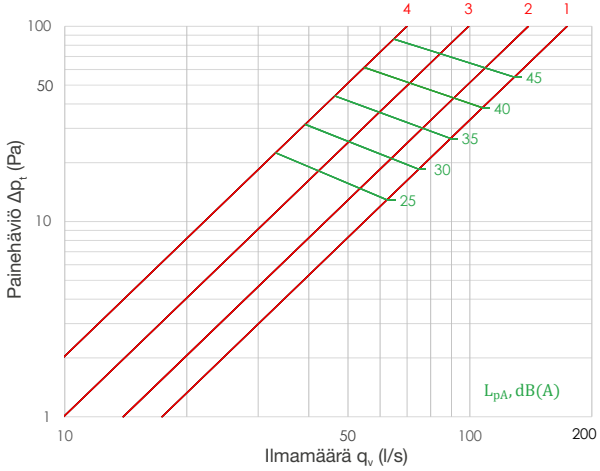


RSP 300x200 +SKRM

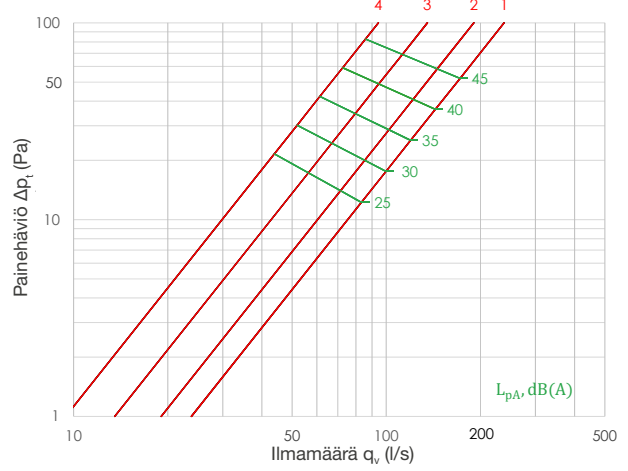


RSP 400x100 +SKRM

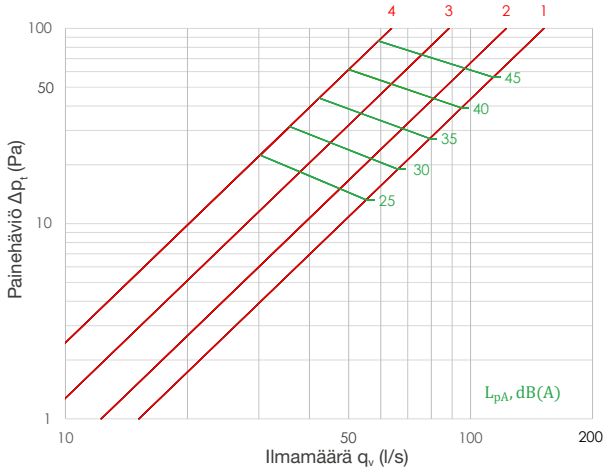


RSP 400x150 +SKRM

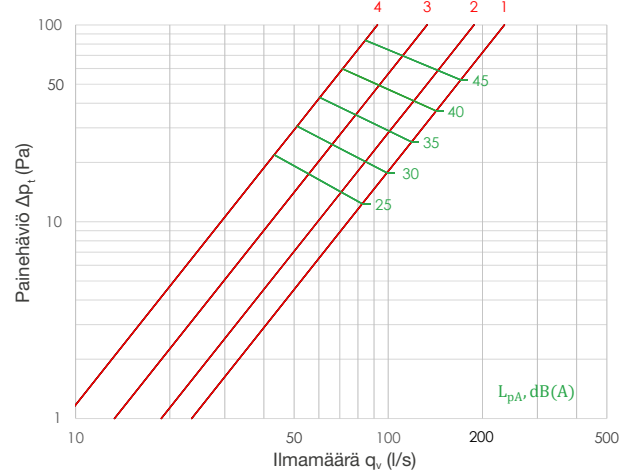


RSP 400x200 +SKRM

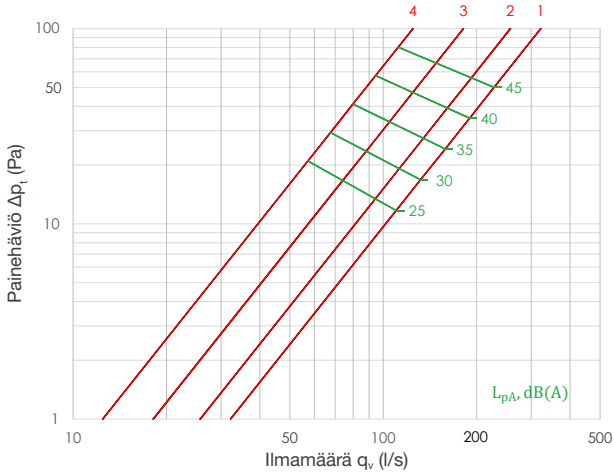


RSP 500x100 +SKRM

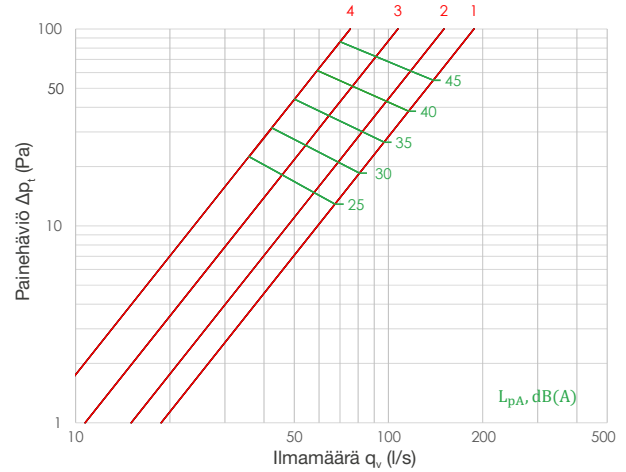


RSP 500x150 +SKRM

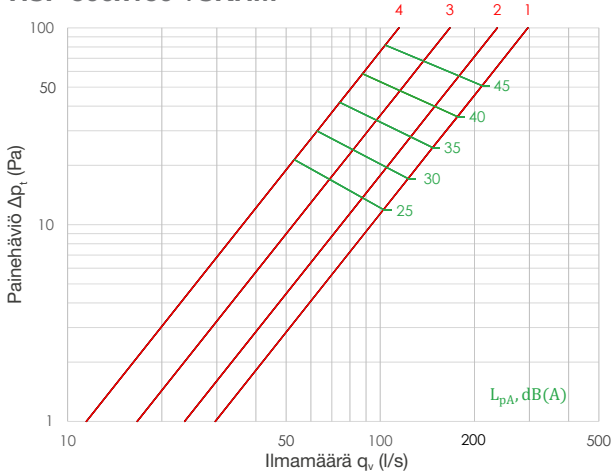


RSP 500x200 +SKRM

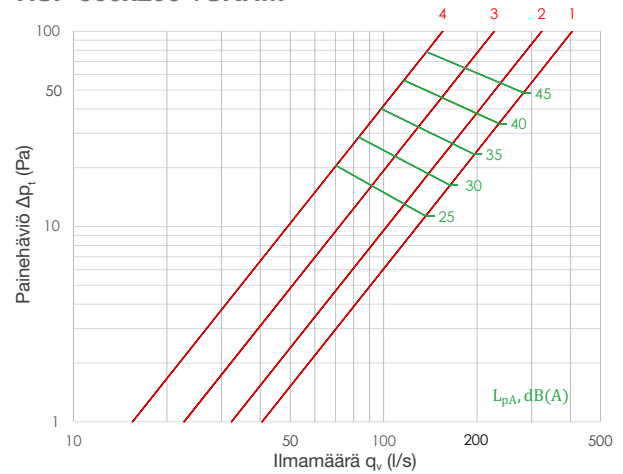


RSP 600x150 +SKRM

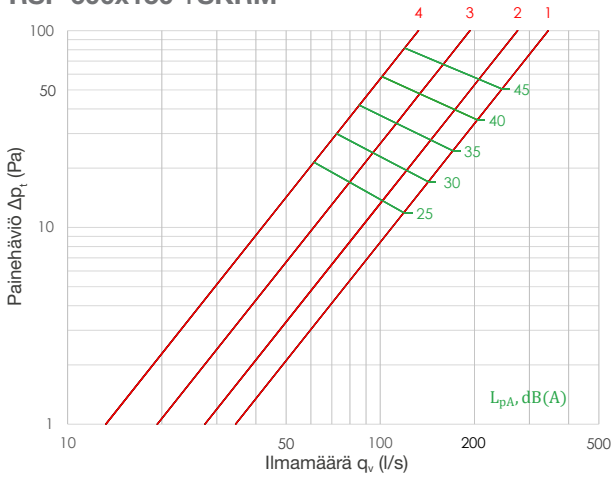


RSP 600x200 +SKRM

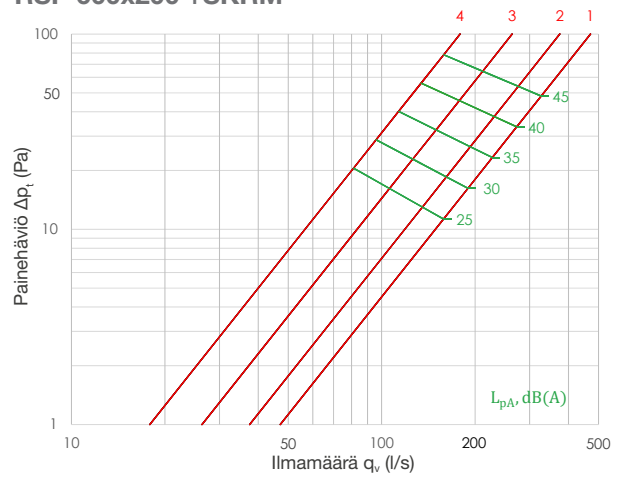

RSP 600x300 +SKRM

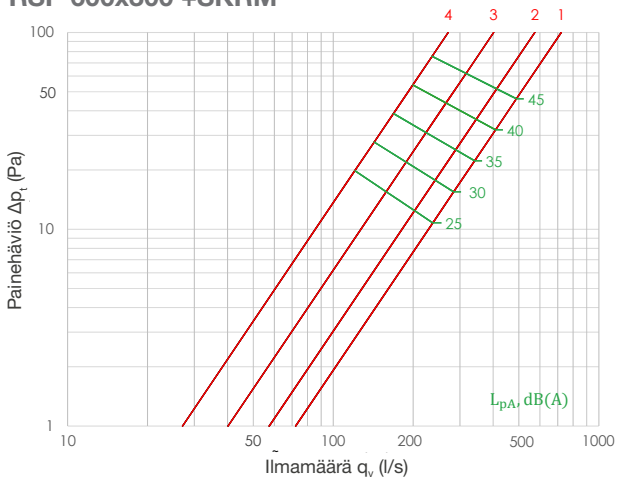


RSP 800x150 +SKRM

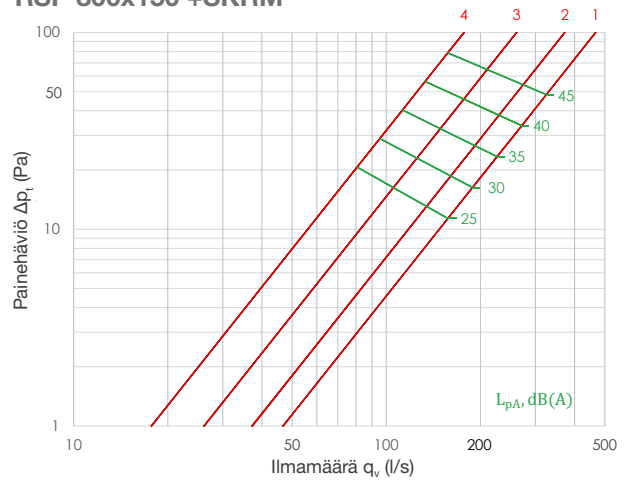


10

NORDgrille | RSP/RSV


RSP 800x200 +SKRM

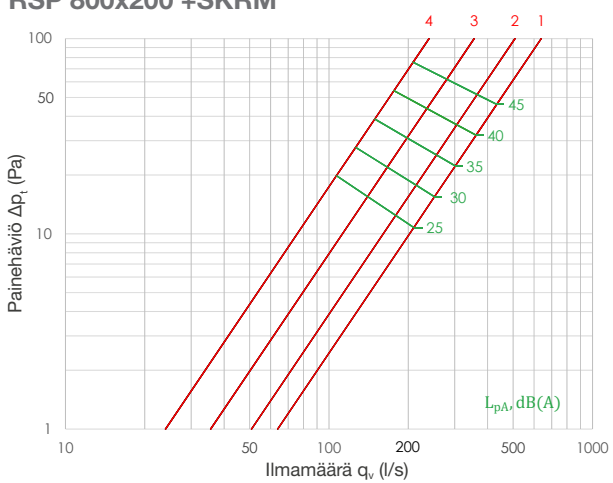


RSP 1000x200 +SKRM

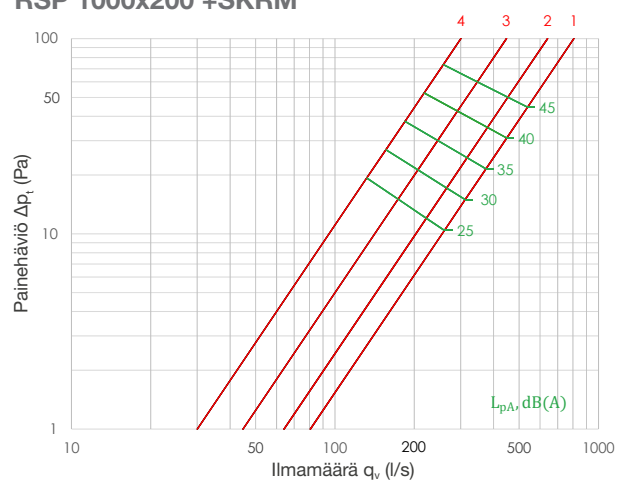


RSV+MRO poistoilma: Ilmamäärä-painehäviö

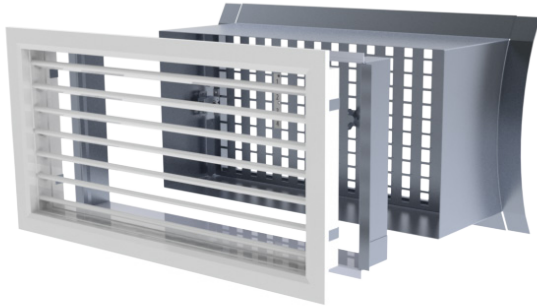


RSV 200x100 +MRO

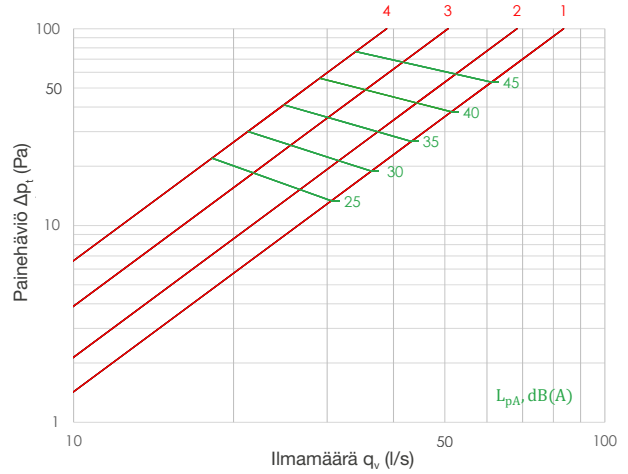


RSV 200x150 +MRO

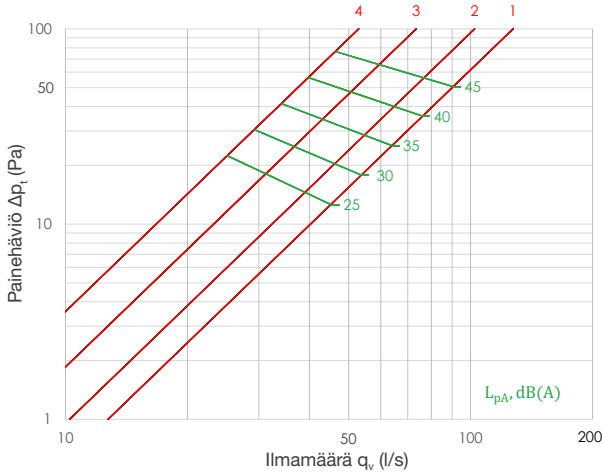


RSV 300x100 +MRO

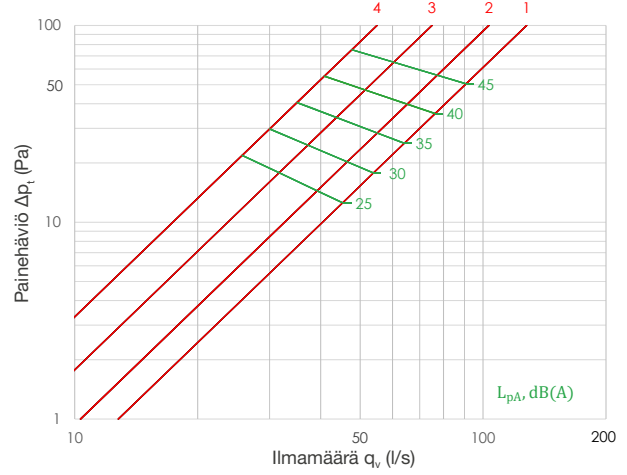


RSV 300x150 +MRO

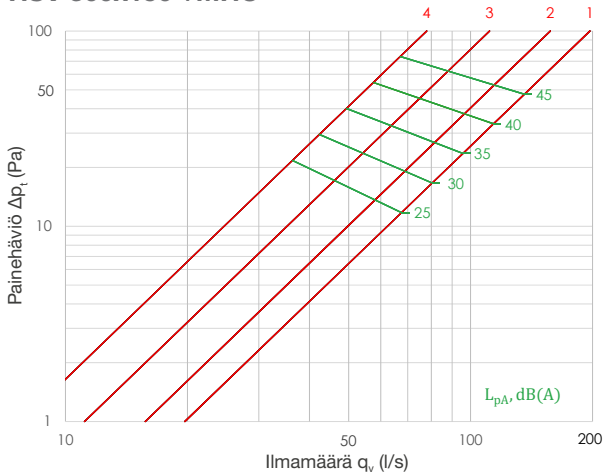


RSV 300x200 +MRO

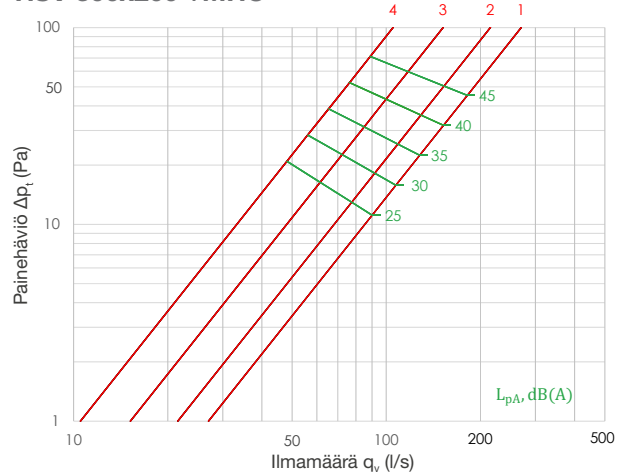


RSV 400x100 +MRO

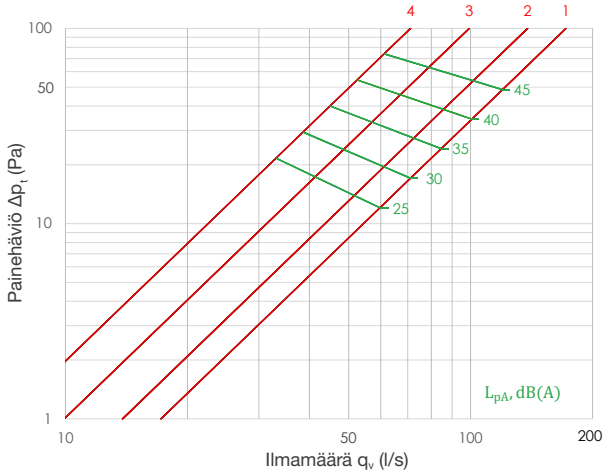


RSV 400x150 +MRO

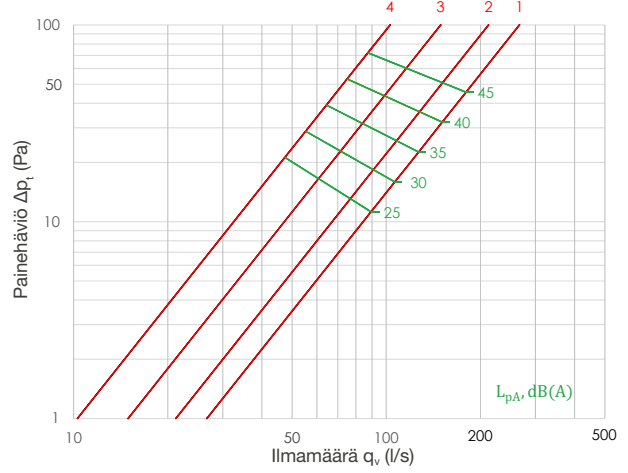

RSV 400x200 +MRO

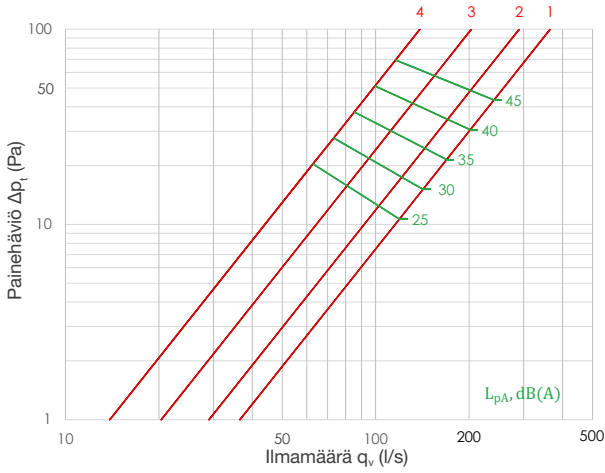


RSV 500x100 +MRO

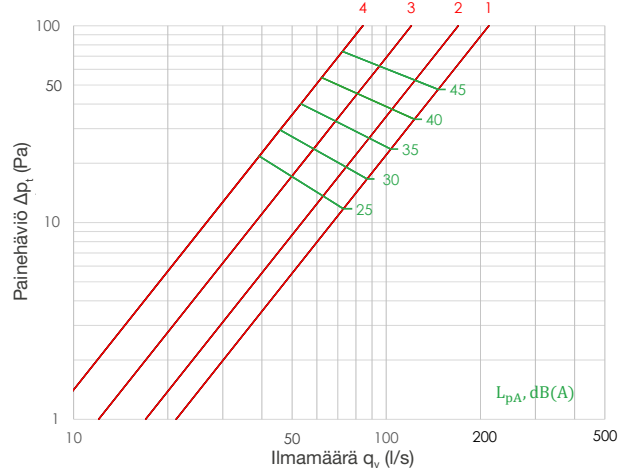


10


RSV 500x150 +MRO

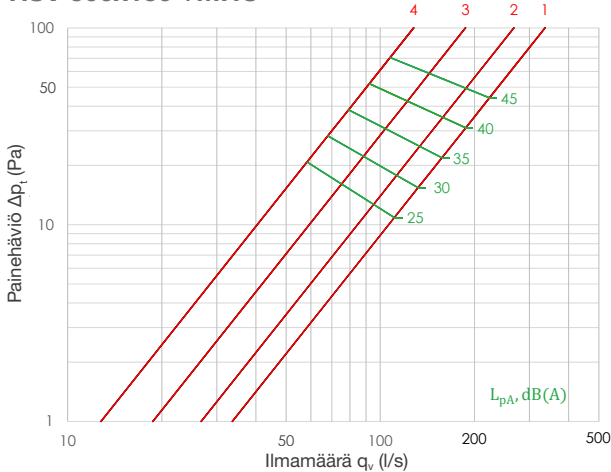


RSV 500x200 +MRO

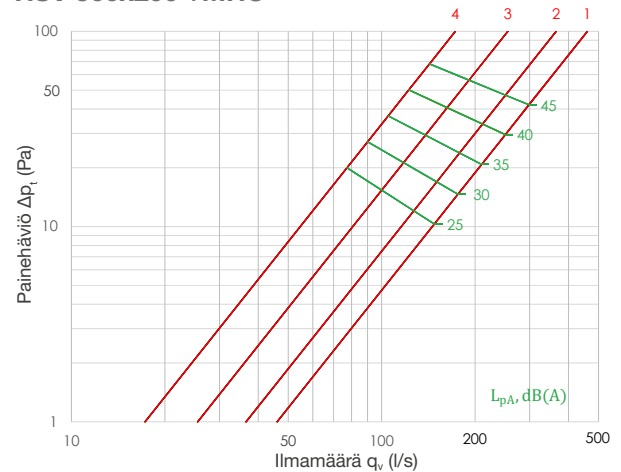


RSV 600x150 +MRO

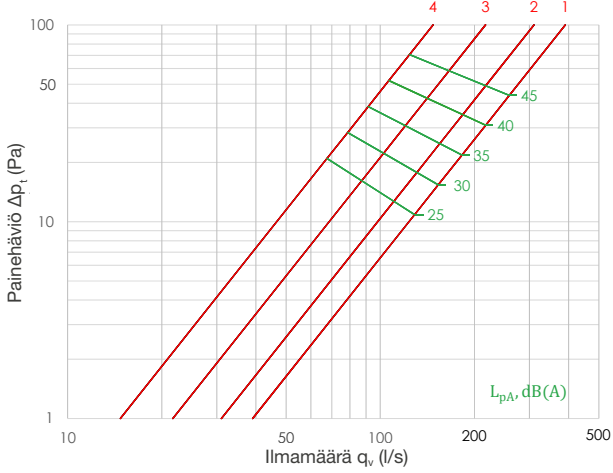


RSV 600x200 +MRO

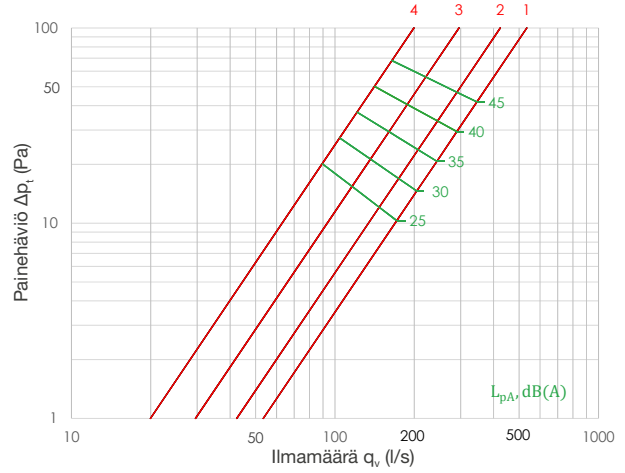


RSV 600x300 +MRO

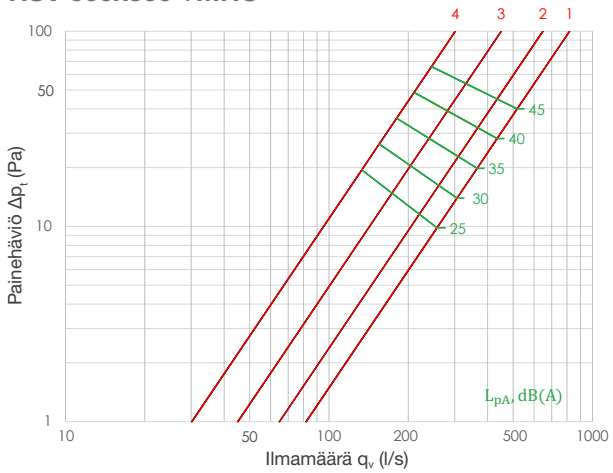


RSV 800x150 +MRO

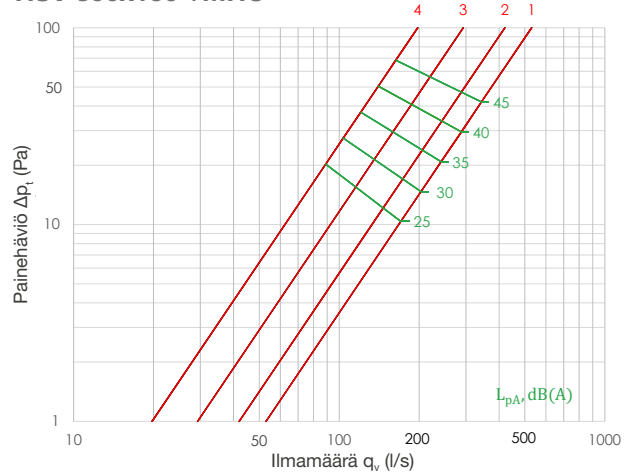


RSV 800x200 +MRO

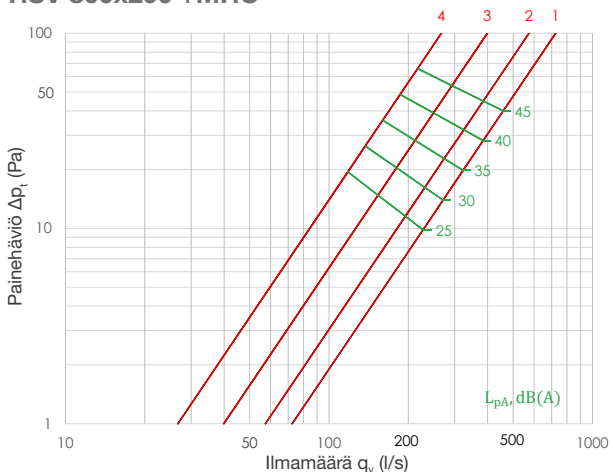


RSV 1000x200 +MRO

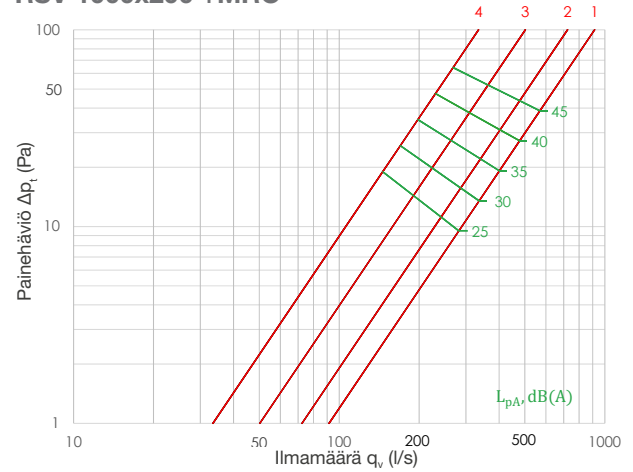


RSV+SKRM poistoilma: Ilmamäärä-painehäviö

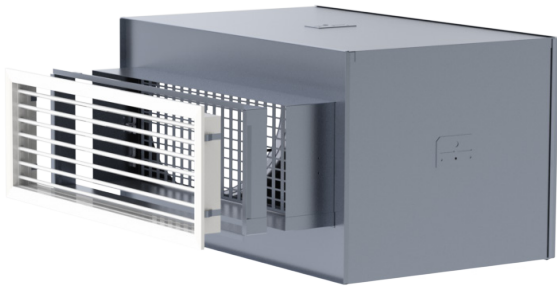


RSV 200x100 +SKRM

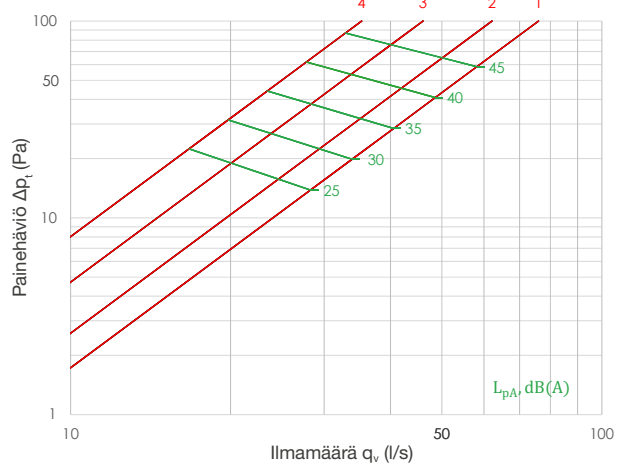

RSV 200x150 +SKRM

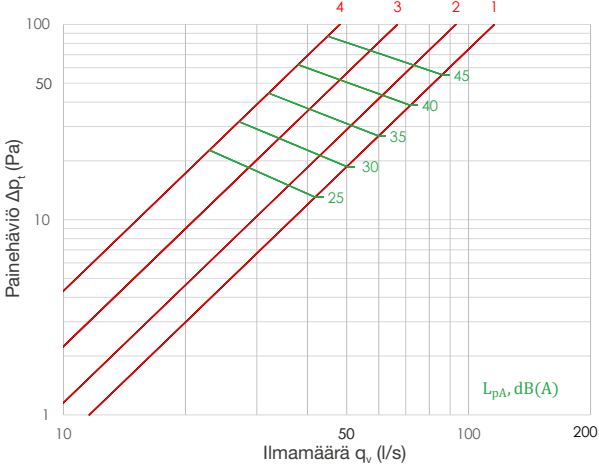


RSV 300x100 +SKRM

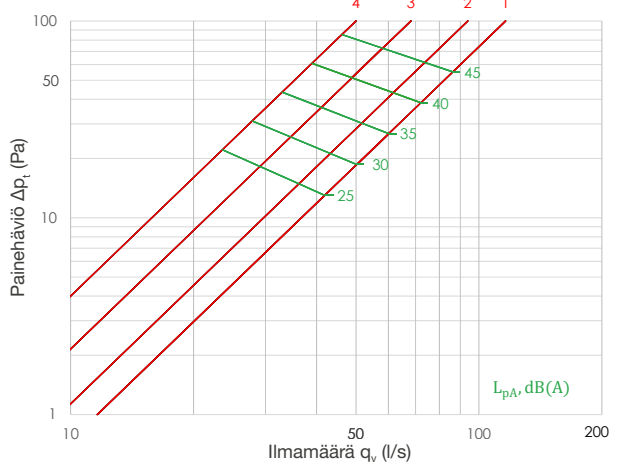


10

NORDgrille | RSP/RSV


RSV 300x150 +SKRM

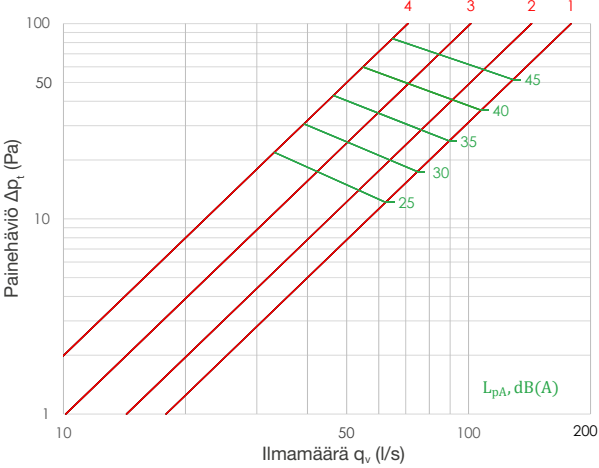


RSV 300x200 +SKRM

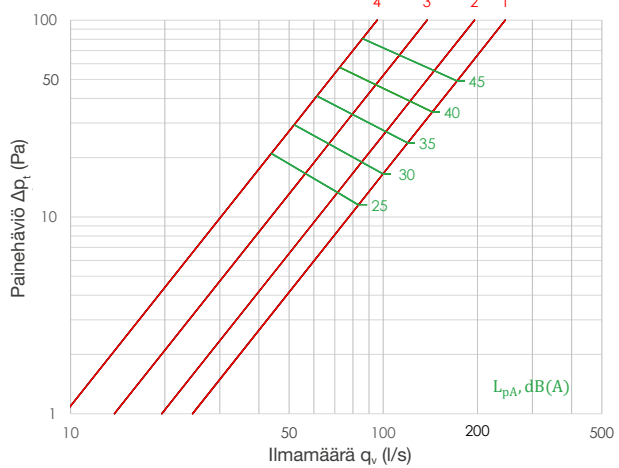


RSV 400x100 +SKRM

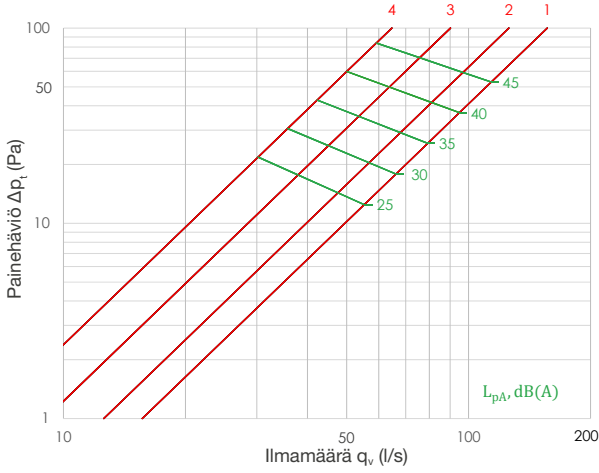


RSV 400x150 +SKRM

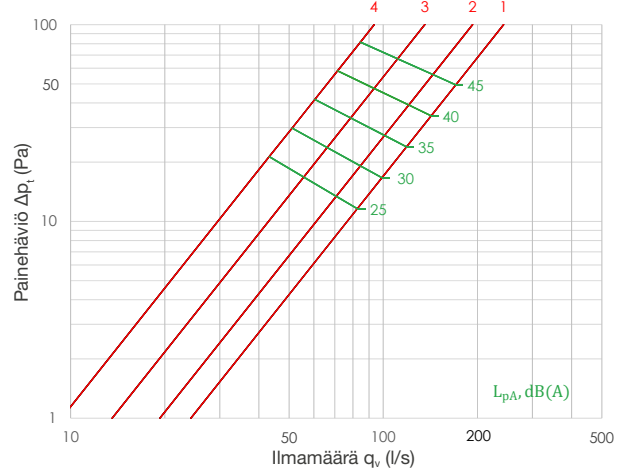


RSV 400x200 +SKRM

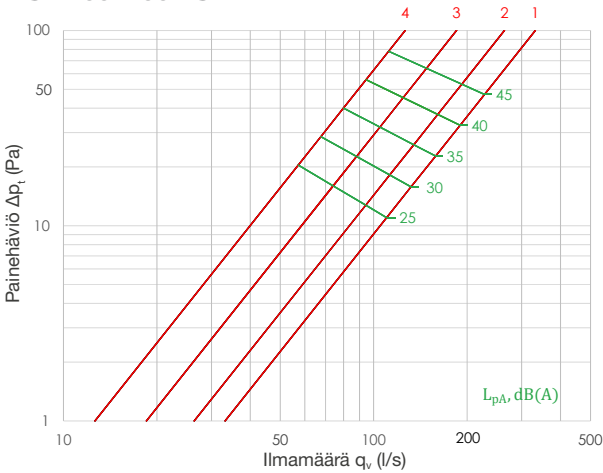


RSV 500x100 +SKRM

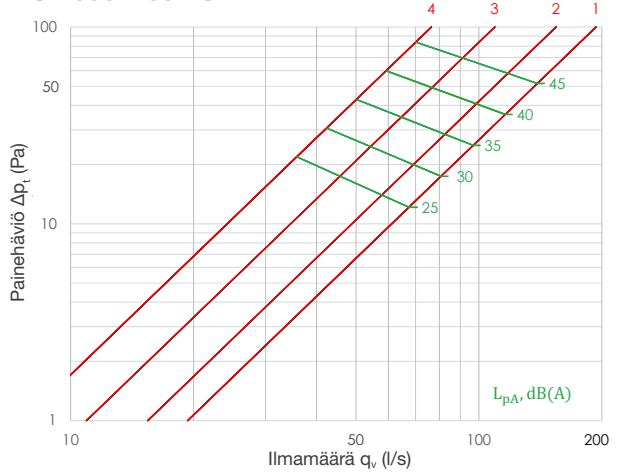

RSV 500x150 +SKRM

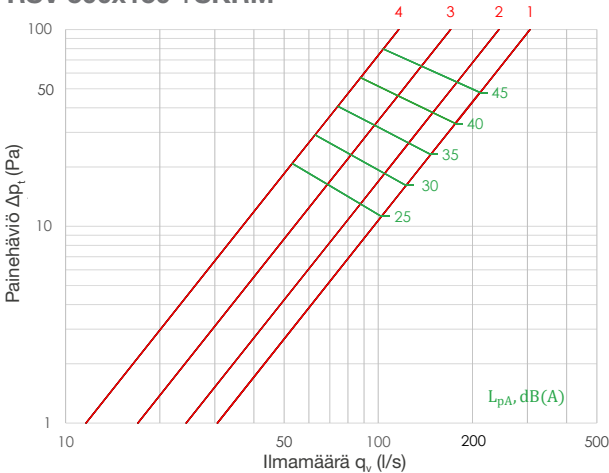


RSV 500x200 +SKRM

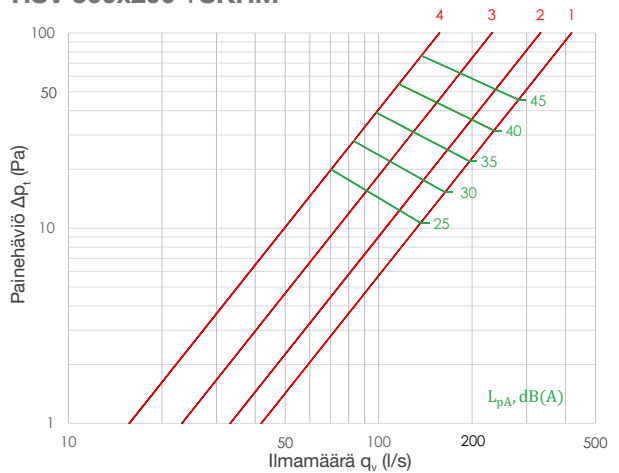


10

NORDgrille | RSP/RSV


RSV 600x150 +SKRM

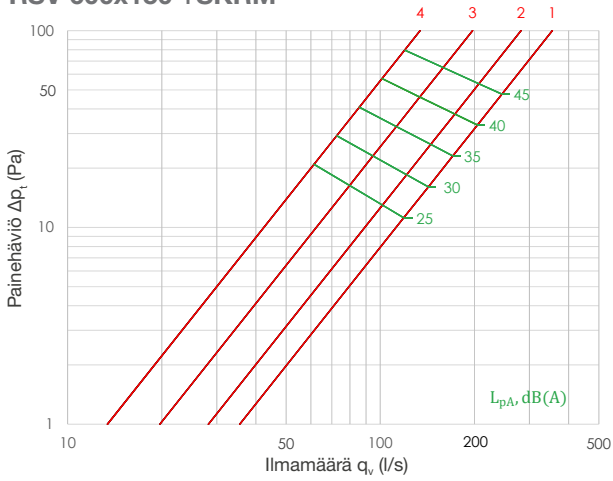


RSV 600x200 +SKRM

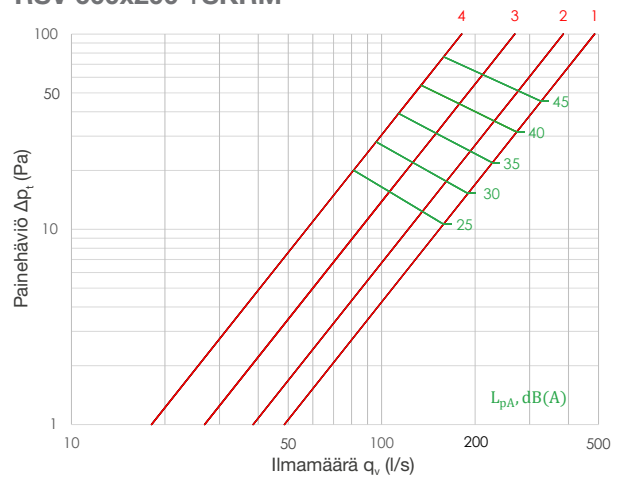

RSV 600x300 +SKRM

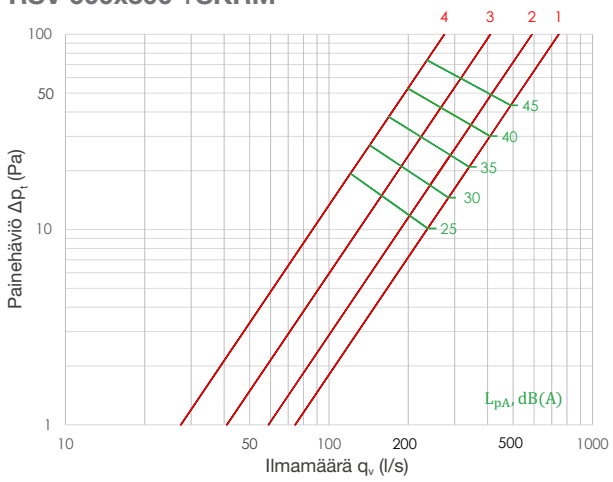


RSV 800x150 +SKRM

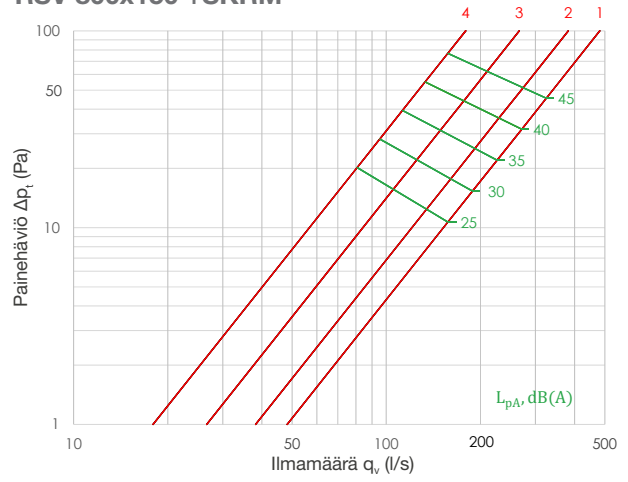


10

NORD grille | RSP/RSV

RSV 800x200 +SKRM

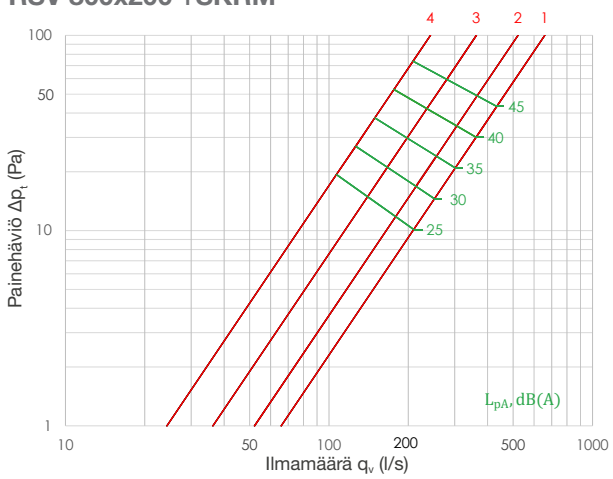

RSV 1000x200 +SKRM

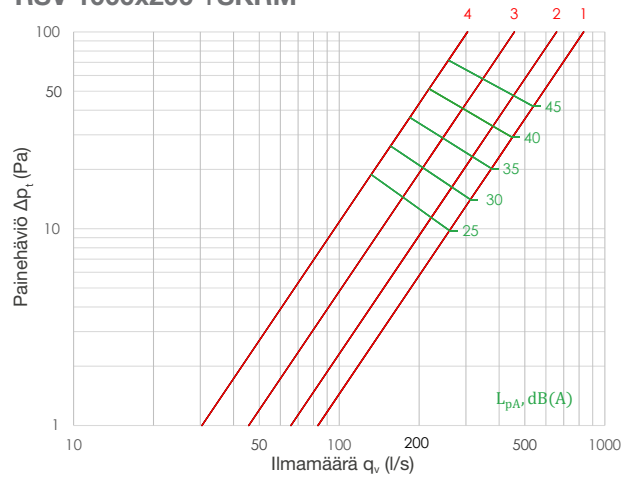

Äänitiedot (dB)

RSP+SKRM tuloilma			Oktaavikaistan keskitäajuus (Hz)							
Nimellismitta	Asento	K-arvo	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
200x100	s = 1	3,7	-1	0	0	-4	-4	-9	-16	-22
	s = 2	5,1	1	3	2	-3	-4	-10	-18	-24
	s = 3	7,7	2	4	2	-2	-6	-12	-19	-24
	s = 4	10,5	2	3	1	-2	-8	-12	-19	-23
200x150	s = 1	5,0	-2	-1	-1	-4	-4	-9	-15	-21
	s = 2	7,3	0	2	1	-3	-4	-10	-17	-23
	s = 3	11,5	2	4	2	-2	-6	-12	-19	-24
	s = 4	16,1	2	3	0	-2	-8	-12	-19	-23
300x100	s = 1	5,2	-2	-1	-1	-4	-4	-9	-15	-22
	s = 2	7,5	0	2	2	-3	-4	-10	-17	-23
	s = 3	11,6	2	4	2	-2	-6	-12	-19	-24
	s = 4	16,2	2	3	0	-2	-8	-12	-19	-23
300x150	s = 1	7,3	-2	-1	-1	-4	-4	-9	-15	-21
	s = 2	11,1	0	2	1	-3	-4	-10	-17	-23
	s = 3	17,9	2	4	2	-2	-6	-12	-19	-24
	s = 4	25,3	1	2	0	-2	-8	-12	-18	-22
300x200	s = 1	9,9	-2	-1	-1	-4	-4	-9	-15	-21
	s = 2	15,2	1	3	2	-3	-4	-10	-18	-24
	s = 3	24,8	2	4	2	-2	-6	-12	-19	-24
	s = 4	35,3	1	1	-1	-2	-9	-12	-18	-22
400x100	s = 1	6,7	-2	-1	-1	-4	-4	-9	-15	-21
	s = 2	9,9	0	2	1	-3	-4	-10	-17	-23
	s = 3	15,6	2	4	2	-2	-6	-12	-19	-24
	s = 4	21,9	2	2	0	-2	-8	-12	-19	-23
400x150	s = 1	9,7	-2	-1	-1	-4	-3	-8	-15	-21
	s = 2	14,9	0	2	1	-3	-4	-10	-17	-23
	s = 3	24,3	2	4	2	-2	-6	-12	-19	-24
	s = 4	34,6	1	2	0	-2	-9	-12	-18	-22
400x200	s = 1	13,1	-2	-1	-1	-4	-4	-9	-15	-21
	s = 2	20,4	1	3	2	-3	-4	-11	-18	-24
	s = 3	33,6	2	4	2	-2	-7	-12	-19	-24
	s = 4	48,2	1	1	-1	-2	-9	-12	-18	-22
500x100	s = 1	8,1	-2	-1	-1	-4	-4	-9	-15	-21
	s = 2	12,3	0	2	1	-3	-4	-10	-17	-23
	s = 3	19,8	2	4	2	-2	-6	-12	-19	-24
	s = 4	27,9	1	2	0	-2	-8	-12	-18	-22
500x150	s = 1	12,0	-2	-2	-1	-4	-3	-8	-15	-21
	s = 2	18,7	0	2	2	-3	-4	-10	-17	-23
	s = 3	30,7	2	4	2	-2	-6	-12	-19	-24
	s = 4	43,9	1	2	-1	-2	-9	-12	-18	-22
500x200	s = 1	16,2	-2	-1	-1	-4	-4	-8	-15	-21
	s = 2	25,6	1	3	2	-3	-4	-11	-18	-24
	s = 3	42,4	2	4	2	-2	-7	-12	-19	-24
	s = 4	61,0	1	1	-1	-2	-9	-12	-18	-22
600x150	s = 1	13,8	-2	-2	-2	-4	-3	-8	-15	-21
	s = 2	21,4	0	2	1	-3	-4	-10	-17	-23
	s = 3	35,0	2	4	2	-2	-6	-12	-19	-24
	s = 4	49,9	2	2	0	-2	-8	-12	-19	-23
600x200	s = 1	18,7	-2	-2	-2	-4	-3	-8	-15	-21
	s = 2	29,4	0	2	1	-3	-4	-10	-17	-23
	s = 3	48,4	2	4	2	-2	-6	-12	-19	-24
	s = 4	69,4	1	2	0	-2	-9	-12	-18	-22
600x300	s = 1	28,3	-2	-2	-2	-4	-3	-8	-15	-21
	s = 2	45,0	0	2	1	-3	-4	-10	-17	-23
	s = 3	74,6	2	4	2	-2	-6	-12	-19	-24
	s = 4	107,5	1	1	-1	-2	-9	-12	-18	-22
800x150	s = 1	18,5	-2	-2	-2	-4	-3	-8	-15	-21
	s = 2	29,0	0	2	1	-3	-4	-10	-17	-23
	s = 3	47,8	2	4	2	-2	-6	-12	-19	-24
	s = 4	68,5	1	2	0	-2	-9	-12	-18	-22

RSP+SKRM tuloilma			Oktaavikaistan keskitäajuus (Hz)							
Nimellismitta	Asento	K-arvo	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
800x200	s = 1	25,0	-2	-2	-2	-4	-3	-8	-15	-21
	s = 2	39,8	0	2	1	-3	-4	-10	-17	-23
	s = 3	66,0	2	4	2	-2	-6	-12	-19	-24
	s = 4	95,1	1	1	-1	-2	-9	-12	-18	-22
1000x200	s = 1	31,4	-2	-2	-1	-4	-3	-8	-15	-21
	s = 2	50,2	1	2	2	-3	-4	-10	-18	-23
	s = 3	83,6	2	4	2	-2	-7	-12	-19	-24
	s = 4	120,8	1	1	-1	-2	-9	-12	-18	-22
			± 4 dB	± 4 dB	± 4 dB	± 4 dB	± 4 dB	± 4 dB	± 4 dB	± 4 dB

RSP+MRO tuloilma			Oktaavikaistan keskitäajuus (Hz)							
Nimellismitta	Asento	K-arvo	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
200x100	s = 1	3,7	-14	-9	-5	-3	-4	-9	-16	-23
	s = 2	4,8	-12	-5	-3	-2	-5	-10	-16	-23
	s = 3	6,5	-5	0	-1	-1	-5	-11	-18	-24
	s = 4	8,1	3	5	0	-1	-5	-11	-22	-26
200x150	s = 1	5,0	-14	-9	-6	-3	-4	-8	-16	-23
	s = 2	7,0	-12	-6	-3	-2	-4	-10	-16	-23
	s = 3	9,8	-6	0	-1	-1	-5	-11	-18	-24
	s = 4	12,3	4	5	0	-1	-5	-11	-22	-26
300x100	s = 1	5,2	-14	-9	-5	-3	-4	-8	-16	-23
	s = 2	7,1	-12	-5	-3	-2	-4	-10	-16	-23
	s = 3	9,9	-5	0	-1	-1	-5	-11	-18	-24
	s = 4	12,4	4	6	0	-1	-5	-11	-23	-26
300x150	s = 1	7,4	-14	-10	-6	-4	-4	-8	-16	-23
	s = 2	10,6	-12	-6	-3	-2	-4	-10	-16	-23
	s = 3	15,1	-5	1	-1	-1	-5	-11	-19	-24
	s = 4	19,1	6	6	0	-1	-5	-11	-23	-26
300x200	s = 1	10,0	-14	-9	-6	-4	-4	-8	-16	-23
	s = 2	14,4	-12	-5	-3	-2	-5	-10	-16	-23
	s = 3	20,7	-4	1	0	-1	-5	-11	-19	-25
	s = 4	26,2	7	7	0	-2	-5	-11	-24	-26
400x100	s = 1	6,7	-14	-9	-5	-3	-4	-8	-16	-23
	s = 2	9,4	-12	-6	-3	-2	-4	-10	-16	-23
	s = 3	13,2	-5	0	-1	-1	-5	-11	-18	-24
	s = 4	16,7	4	6	0	-1	-5	-11	-23	-26
400x150	s = 1	9,8	-14	-10	-6	-4	-4	-8	-16	-23
	s = 2	14,2	-12	-6	-3	-2	-4	-10	-16	-23
	s = 3	20,4	-4	1	-1	-1	-5	-11	-19	-24
	s = 4	25,9	6	7	0	-2	-5	-11	-24	-26
400x200	s = 1	13,2	-14	-10	-6	-4	-4	-8	-16	-23
	s = 2	19,3	-11	-5	-3	-2	-5	-10	-16	-23
	s = 3	27,9	-3	1	0	-1	-5	-11	-19	-25
	s = 4	35,5	8	8	0	-2	-5	-11	-25	-27
500x100	s = 1	8,2	-14	-10	-6	-4	-4	-8	-16	-23
	s = 2	11,7	-12	-6	-3	-2	-4	-10	-16	-23
	s = 3	16,7	-5	1	-1	-1	-5	-11	-19	-24
	s = 4	21,1	6	6	0	-1	-5	-11	-23	-26
500x150	s = 1	12,1	-14	-10	-6	-4	-4	-8	-16	-23
	s = 2	17,8	-12	-5	-3	-2	-4	-10	-16	-23
	s = 3	25,6	-4	1	0	-1	-5	-11	-19	-25
	s = 4	32,7	7	7	0	-2	-5	-11	-24	-26
500x200	s = 1	16,4	-14	-10	-6	-4	-4	-8	-16	-23
	s = 2	24,2	-11	-5	-3	-2	-5	-10	-16	-23
	s = 3	35,1	-3	2	0	-1	-5	-11	-19	-25
	s = 4	44,8	9	8	0	-2	-5	-11	-25	-27
600x150	s = 1	14,0	-14	-10	-6	-4	-4	-8	-16	-23
	s = 2	20,6	-12	-6	-3	-2	-4	-9	-16	-23
	s = 3	29,7	-5	0	-1	-1	-5	-11	-18	-24
	s = 4	37,9	5	6	0	-1	-5	-11	-23	-26

RSP+MRO tuloilma			Oktaavikaistan keskitäajuus (Hz)							
Nimellismitta	Asento	K-arvo	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
600x200	s = 1	18,9	-14	-10	-6	-4	-4	-8	-16	-23
	s = 2	28,0	-12	-6	-3	-2	-4	-10	-16	-23
	s = 3	40,6	-4	1	-1	-1	-5	-11	-19	-24
	s = 4	51,9	7	7	0	-2	-5	-11	-24	-26
600x300	s = 1	28,8	-14	-10	-6	-4	-4	-8	-16	-23
	s = 2	42,8	-12	-6	-3	-2	-4	-10	-16	-23
	s = 3	62,3	-4	1	0	-1	-5	-11	-19	-25
	s = 4	79,6	8	7	0	-2	-5	-11	-24	-26
800x150	s = 1	18,8	-14	-10	-6	-4	-4	-8	-16	-23
	s = 2	27,8	-12	-6	-3	-2	-4	-10	-16	-23
	s = 3	40,3	-5	1	-1	-1	-5	-11	-19	-24
	s = 4	51,4	6	7	0	-1	-5	-11	-24	-26
800x200	s = 1	25,4	-14	-10	-6	-4	-4	-8	-16	-23
	s = 2	37,8	-12	-6	-3	-2	-4	-10	-16	-23
	s = 3	55,1	-4	1	0	-1	-5	-11	-19	-25
	s = 4	70,4	8	7	0	-2	-5	-11	-24	-26
1000x200	s = 1	31,8	-14	-10	-6	-4	-4	-8	-16	-23
	s = 2	47,6	-12	-5	-3	-2	-4	-10	-16	-23
	s = 3	69,5	-4	1	0	-1	-5	-11	-19	-25
	s = 4	89,0	8	8	0	-2	-5	-11	-25	-27
			± 4 dB	± 4 dB	± 4 dB	± 4 dB	± 4 dB	± 4 dB	± 4 dB	± 4 dB
RSP+SKRM poistoilma			Oktaavikaistan keskitäajuus (Hz)							
Nimellismitta	Asento	K-arvo	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
200x100	s = 1	3,2	2	3	1	-3	-5	-12	-18	-23
	s = 2	4,2	4	6	3	-2	-5	-15	-20	-24
	s = 3	5,6	5	8	3	-3	-5	-16	-22	-25
	s = 4	6,9	5	8	0	-6	-5	-15	-22	-25
200x150	s = 1	4,5	2	2	1	-3	-5	-11	-18	-23
	s = 2	6,1	4	6	3	-2	-5	-14	-20	-24
	s = 3	8,4	5	8	3	-3	-5	-16	-22	-25
	s = 4	10,5	5	7	0	-6	-5	-15	-22	-25
300x100	s = 1	4,6	2	3	1	-3	-5	-11	-18	-23
	s = 2	6,2	4	6	3	-2	-5	-14	-20	-24
	s = 3	8,5	5	8	3	-3	-5	-16	-22	-25
	s = 4	10,5	4	7	-1	-6	-5	-15	-21	-25
300x150	s = 1	6,6	2	2	0	-3	-5	-11	-17	-23
	s = 2	9,2	4	6	3	-2	-5	-14	-20	-24
	s = 3	12,9	5	8	2	-3	-5	-16	-22	-25
	s = 4	16,2	4	7	-1	-7	-5	-15	-21	-25
300x200	s = 1	8,9	2	2	1	-3	-5	-11	-18	-23
	s = 2	12,5	4	6	3	-2	-5	-15	-20	-24
	s = 3	17,7	5	8	2	-3	-5	-16	-22	-25
	s = 4	22,3	4	7	-2	-7	-5	-14	-21	-25
400x100	s = 1	6,0	2	2	1	-3	-5	-11	-18	-23
	s = 2	8,2	4	6	3	-2	-5	-14	-20	-24
	s = 3	11,3	5	8	3	-3	-5	-16	-22	-25
	s = 4	14,2	4	7	-1	-6	-5	-15	-21	-25
400x150	s = 1	8,7	1	2	0	-3	-5	-11	-17	-23
	s = 2	12,3	4	6	3	-2	-5	-14	-20	-24
	s = 3	17,4	5	8	2	-3	-5	-16	-22	-25
	s = 4	22,0	4	7	-2	-7	-5	-14	-21	-25
400x200	s = 1	11,7	2	2	1	-3	-5	-11	-17	-23
	s = 2	16,8	4	6	3	-2	-5	-15	-20	-24
	s = 3	23,8	5	8	2	-4	-5	-16	-22	-25
	s = 4	30,1	4	7	-2	-8	-5	-14	-21	-24
500x100	s = 1	7,3	2	2	0	-3	-5	-11	-17	-23
	s = 2	10,2	4	6	3	-2	-5	-14	-20	-24
	s = 3	14,2	5	8	2	-3	-5	-16	-22	-25
	s = 4	17,9	4	7	-1	-7	-5	-15	-21	-25

RSP+SKRM poistoilma			Oktaavikaistan keskitäajuus (Hz)							
Nimellismitta	Asento	K-arvo	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
500x150	s = 1	10,8	1	2	0	-4	-5	-11	-17	-23
	s = 2	15,4	4	6	3	-2	-5	-14	-20	-24
	s = 3	21,9	5	8	2	-3	-5	-16	-22	-25
	s = 4	27,7	4	7	-2	-7	-5	-14	-21	-25
500x200	s = 1	14,6	2	2	0	-3	-5	-11	-17	-23
	s = 2	21,0	4	6	3	-2	-5	-15	-20	-24
	s = 3	30,0	5	8	2	-4	-5	-16	-22	-25
	s = 4	38,0	4	7	-3	-8	-5	-14	-21	-24
600x150	s = 1	12,5	1	2	0	-4	-5	-10	-17	-23
	s = 2	17,9	4	5	3	-2	-5	-14	-20	-24
	s = 3	25,5	5	8	3	-3	-5	-16	-22	-25
	s = 4	32,2	4	7	-1	-6	-5	-15	-21	-25
600x200	s = 1	16,9	1	2	0	-4	-5	-10	-17	-23
	s = 2	24,4	4	6	3	-2	-5	-14	-20	-24
	s = 3	34,8	5	8	2	-3	-5	-16	-22	-25
	s = 4	44,0	4	7	-2	-7	-5	-14	-21	-25
600x300	s = 1	25,6	1	2	0	-4	-5	-10	-17	-23
	s = 2	37,2	4	6	3	-2	-5	-14	-20	-24
	s = 3	53,3	5	8	2	-3	-5	-16	-22	-25
	s = 4	67,6	4	7	-2	-7	-5	-14	-21	-25
800x150	s = 1	16,8	1	2	0	-4	-5	-10	-17	-23
	s = 2	24,2	4	6	3	-2	-5	-14	-20	-24
	s = 3	34,5	5	8	2	-3	-5	-16	-22	-25
	s = 4	43,7	4	7	-2	-7	-5	-14	-21	-25
800x200	s = 1	22,6	1	2	0	-4	-5	-10	-17	-23
	s = 2	32,9	4	6	3	-2	-5	-14	-20	-24
	s = 3	47,1	5	8	2	-3	-5	-16	-22	-25
	s = 4	59,8	4	7	-2	-7	-5	-14	-21	-25
1000x200	s = 1	28,4	1	2	0	-4	-5	-10	-17	-23
	s = 2	41,4	4	6	3	-2	-5	-15	-20	-24
	s = 3	59,4	5	8	2	-4	-5	-16	-22	-25
	s = 4	75,5	4	7	-3	-8	-5	-14	-21	-24
			± 4 dB	± 4 dB	± 4 dB	± 4 dB	± 4 dB	± 4 dB	± 4 dB	± 4 dB

RSP+MRO poistoilma			Oktaavikaistan keskitäajuus (Hz)							
Nimellismitta	Asento	K-arvo	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
200x100	s = 1	3,4	-6	-2	-1	-3	-6	-8	-16	-22
	s = 2	4,4	-5	1	1	-1	-5	-12	-18	-23
	s = 3	5,9	-5	2	2	-1	-5	-14	-21	-26
	s = 4	7,2	-6	1	1	-2	-6	-14	-23	-31
200x150	s = 1	4,7	-6	-3	-2	-3	-6	-7	-15	-22
	s = 2	6,4	-5	1	1	-1	-5	-11	-18	-23
	s = 3	8,8	-5	2	2	-1	-5	-14	-21	-26
	s = 4	11,0	-6	1	0	-3	-6	-14	-24	-31
300x100	s = 1	4,9	-6	-2	-1	-3	-6	-8	-16	-22
	s = 2	6,5	-5	1	1	-1	-5	-11	-18	-23
	s = 3	8,9	-5	2	2	-1	-5	-14	-21	-26
	s = 4	11,1	-6	1	0	-3	-6	-14	-24	-31
300x150	s = 1	7,0	-6	-3	-2	-4	-6	-7	-15	-22
	s = 2	9,7	-5	1	1	-1	-5	-11	-18	-23
	s = 3	13,6	-5	2	2	-1	-5	-14	-21	-26
	s = 4	17,1	-6	0	0	-3	-6	-13	-24	-32
300x200	s = 1	9,4	-6	-3	-2	-3	-6	-7	-15	-22
	s = 2	13,2	-5	1	1	-1	-5	-12	-18	-23
	s = 3	18,6	-5	2	2	-1	-5	-14	-22	-27
	s = 4	23,4	-6	0	-1	-4	-7	-13	-24	-33
400x100	s = 1	6,3	-6	-3	-2	-3	-6	-7	-15	-22
	s = 2	8,6	-5	1	1	-1	-5	-11	-18	-23
	s = 3	11,9	-5	2	2	-1	-5	-14	-21	-26
	s = 4	14,9	-6	0	0	-3	-6	-14	-24	-32

RSP+MRO poistoilma			Oktaavikaistan keskitäajuus (Hz)							
Nimellismitta	Asento	K-arvo	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
400x150	s = 1	9,2	-6	-3	-2	-4	-7	-7	-15	-22
	s = 2	13,0	-5	1	1	-1	-5	-11	-18	-23
	s = 3	18,3	-5	2	2	-1	-5	-14	-21	-27
	s = 4	23,1	-6	0	-1	-4	-7	-13	-24	-33
400x200	s = 1	12,4	-6	-3	-2	-4	-6	-7	-15	-22
	s = 2	17,7	-5	1	1	-1	-5	-12	-18	-23
	s = 3	25,1	-5	2	2	-1	-5	-14	-22	-27
	s = 4	31,7	-6	-1	-1	-4	-7	-13	-25	-34
500x100	s = 1	7,7	-6	-3	-2	-4	-6	-7	-15	-22
	s = 2	10,7	-5	1	1	-1	-5	-11	-18	-23
	s = 3	15,0	-5	2	2	-1	-5	-14	-21	-26
	s = 4	18,9	-6	0	0	-3	-6	-13	-24	-32
500x150	s = 1	11,4	-6	-3	-2	-4	-7	-7	-15	-22
	s = 2	16,3	-5	1	1	-1	-5	-11	-18	-23
	s = 3	23,1	-5	2	2	-1	-5	-14	-21	-27
	s = 4	29,2	-6	0	-1	-4	-7	-13	-24	-33
500x200	s = 1	15,4	-6	-3	-2	-4	-6	-7	-15	-22
	s = 2	22,2	-5	1	1	-1	-5	-12	-18	-23
	s = 3	31,6	-5	2	2	-1	-5	-14	-22	-27
	s = 4	40,0	-6	-1	-2	-4	-7	-13	-25	-34
600x150	s = 1	13,2	-6	-3	-2	-4	-7	-6	-15	-22
	s = 2	18,9	-5	0	1	-1	-5	-11	-18	-23
	s = 3	26,8	-5	2	2	-1	-5	-14	-21	-26
	s = 4	33,9	-6	0	0	-3	-6	-13	-24	-32
600x200	s = 1	17,9	-6	-3	-2	-4	-7	-7	-15	-22
	s = 2	25,7	-5	1	1	-1	-5	-11	-18	-23
	s = 3	36,6	-5	2	2	-1	-5	-14	-21	-27
	s = 4	46,4	-6	0	-1	-4	-7	-13	-24	-33
600x300	s = 1	27,1	-6	-3	-2	-4	-7	-7	-15	-22
	s = 2	39,3	-5	1	1	-1	-5	-11	-18	-23
	s = 3	56,1	-5	2	2	-1	-5	-14	-22	-27
	s = 4	71,1	-6	-1	-1	-4	-7	-13	-25	-33
800x150	s = 1	17,7	-6	-3	-2	-4	-7	-6	-15	-22
	s = 2	25,5	-5	1	1	-1	-5	-11	-18	-23
	s = 3	36,3	-5	2	2	-1	-5	-14	-21	-26
	s = 4	46,0	-6	0	-1	-3	-7	-13	-24	-33
800x200	s = 1	23,9	-6	-3	-2	-4	-7	-7	-15	-22
	s = 2	34,7	-5	1	1	-1	-5	-11	-18	-23
	s = 3	49,6	-5	2	2	-1	-5	-14	-22	-27
	s = 4	62,9	-6	-1	-1	-4	-7	-13	-25	-33
1000x200	s = 1	29,9	-6	-3	-2	-4	-7	-7	-15	-22
	s = 2	43,6	-5	1	1	-1	-5	-11	-18	-23
	s = 3	62,6	-5	2	2	-1	-5	-14	-22	-27
	s = 4	79,4	-6	-1	-1	-4	-7	-13	-25	-34
			± 4 dB	± 4 dB	± 4 dB	± 4 dB	± 4 dB	± 4 dB	± 4 dB	± 4 dB

RSV+MRO poistoilma			Oktaavikaistan keskitäajuus (Hz)							
Nimellismitta	Asento	K-arvo	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
200x100	s = 1	3,4	-6	-2	-1	-3	-6	-8	-16	-22
	s = 2	4,4	-5	1	1	-1	-5	-12	-18	-23
	s = 3	5,9	-5	2	2	-1	-5	-14	-21	-26
	s = 4	7,2	-6	1	1	-2	-6	-14	-23	-31
200x150	s = 1	4,7	-6	-3	-2	-3	-6	-7	-15	-22
	s = 2	6,4	-5	1	1	-1	-5	-11	-18	-23
	s = 3	8,8	-5	2	2	-1	-5	-14	-21	-26
	s = 4	11,0	-6	1	0	-3	-6	-14	-24	-31
300x100	s = 1	4,9	-6	-2	-1	-3	-6	-8	-16	-22
	s = 2	6,5	-5	1	1	-1	-5	-11	-18	-23
	s = 3	8,9	-5	2	2	-1	-5	-14	-21	-26
	s = 4	11,1	-6	1	0	-3	-6	-14	-24	-31

RSV+MRO poistoilma			Oktaavikaistan keskitäajuus (Hz)							
Nimellismitta	Asento	K-arvo	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
300x150	s = 1	7,0	-6	-3	-2	-4	-6	-7	-15	-22
	s = 2	9,7	-5	1	1	-1	-5	-11	-18	-23
	s = 3	13,6	-5	2	2	-1	-5	-14	-21	-26
	s = 4	17,1	-6	0	0	-3	-6	-13	-24	-32
300x200	s = 1	9,4	-6	-3	-2	-3	-6	-7	-15	-22
	s = 2	13,2	-5	1	1	-1	-5	-12	-18	-23
	s = 3	18,6	-5	2	2	-1	-5	-14	-22	-27
	s = 4	23,4	-6	0	-1	-4	-7	-13	-24	-33
400x100	s = 1	6,3	-6	-3	-2	-3	-6	-7	-15	-22
	s = 2	8,6	-5	1	1	-1	-5	-11	-18	-23
	s = 3	11,9	-5	2	2	-1	-5	-14	-21	-26
	s = 4	14,9	-6	0	0	-3	-6	-14	-24	-32
400x150	s = 1	9,2	-6	-3	-2	-4	-7	-7	-15	-22
	s = 2	13,0	-5	1	1	-1	-5	-11	-18	-23
	s = 3	18,3	-5	2	2	-1	-5	-14	-21	-27
	s = 4	23,1	-6	0	-1	-4	-7	-13	-24	-33
400x200	s = 1	12,4	-6	-3	-2	-4	-6	-7	-15	-22
	s = 2	17,7	-5	1	1	-1	-5	-12	-18	-23
	s = 3	25,1	-5	2	2	-1	-5	-14	-22	-27
	s = 4	31,7	-6	-1	-1	-4	-7	-13	-25	-34
500x100	s = 1	7,7	-6	-3	-2	-4	-6	-7	-15	-22
	s = 2	10,7	-5	1	1	-1	-5	-11	-18	-23
	s = 3	15,0	-5	2	2	-1	-5	-14	-21	-26
	s = 4	18,9	-6	0	0	-3	-6	-13	-24	-32
500x150	s = 1	11,4	-6	-3	-2	-4	-7	-7	-15	-22
	s = 2	16,3	-5	1	1	-1	-5	-11	-18	-23
	s = 3	23,1	-5	2	2	-1	-5	-14	-21	-27
	s = 4	29,2	-6	0	-1	-4	-7	-13	-24	-33
500x200	s = 1	15,4	-6	-3	-2	-4	-6	-7	-15	-22
	s = 2	22,2	-5	1	1	-1	-5	-12	-18	-23
	s = 3	31,6	-5	2	2	-1	-5	-14	-22	-27
	s = 4	40,0	-6	-1	-2	-4	-7	-13	-25	-34
600x150	s = 1	13,2	-6	-3	-2	-4	-7	-6	-15	-22
	s = 2	18,9	-5	0	1	-1	-5	-11	-18	-23
	s = 3	26,8	-5	2	2	-1	-5	-14	-21	-26
	s = 4	33,9	-6	0	0	-3	-6	-13	-24	-32
600x200	s = 1	17,9	-6	-3	-2	-4	-7	-7	-15	-22
	s = 2	25,7	-5	1	1	-1	-5	-11	-18	-23
	s = 3	36,6	-5	2	2	-1	-5	-14	-21	-27
	s = 4	46,4	-6	0	-1	-4	-7	-13	-24	-33
600x300	s = 1	27,1	-6	-3	-2	-4	-7	-7	-15	-22
	s = 2	39,3	-5	1	1	-1	-5	-11	-18	-23
	s = 3	56,1	-5	2	2	-1	-5	-14	-22	-27
	s = 4	71,1	-6	-1	-1	-4	-7	-13	-25	-33
800x150	s = 1	17,7	-6	-3	-2	-4	-7	-6	-15	-22
	s = 2	25,5	-5	1	1	-1	-5	-11	-18	-23
	s = 3	36,3	-5	2	2	-1	-5	-14	-21	-26
	s = 4	46,0	-6	0	-1	-3	-7	-13	-24	-33
800x200	s = 1	23,9	-6	-3	-2	-4	-7	-7	-15	-22
	s = 2	34,7	-5	1	1	-1	-5	-11	-18	-23
	s = 3	49,6	-5	2	2	-1	-5	-14	-22	-27
	s = 4	62,9	-6	-1	-1	-4	-7	-13	-25	-33
1000x200	s = 1	29,9	-6	-3	-2	-4	-7	-7	-15	-22
	s = 2	43,6	-5	1	1	-1	-5	-11	-18	-23
	s = 3	62,6	-5	2	2	-1	-5	-14	-22	-27
	s = 4	79,4	-6	-1	-1	-4	-7	-13	-25	-34

± 4 dB ± 4 dB ± 4 dB ± 4 dB ± 4 dB ± 4 dB ± 4 dB ± 4 dB

RSV+SKRM poistoilma			Oktaavikaistan keskitajuus (Hz)							
Nimellismitta	Asento	K-arvo	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
200x100	s = 1	3,2	2	3	1	-3	-5	-12	-18	-23
	s = 2	4,2	4	6	3	-2	-5	-15	-20	-24
	s = 3	5,6	5	8	3	-3	-5	-16	-22	-25
	s = 4	6,9	5	8	0	-6	-5	-15	-22	-25
200x150	s = 1	4,5	2	2	1	-3	-5	-11	-18	-23
	s = 2	6,1	4	6	3	-2	-5	-14	-20	-24
	s = 3	8,4	5	8	3	-3	-5	-16	-22	-25
	s = 4	10,5	5	7	0	-6	-5	-15	-22	-25
300x100	s = 1	4,6	2	3	1	-3	-5	-11	-18	-23
	s = 2	6,2	4	6	3	-2	-5	-14	-20	-24
	s = 3	8,5	5	8	3	-3	-5	-16	-22	-25
	s = 4	10,5	4	7	-1	-6	-5	-15	-21	-25
300x150	s = 1	6,6	2	2	0	-3	-5	-11	-17	-23
	s = 2	9,2	4	6	3	-2	-5	-14	-20	-24
	s = 3	12,9	5	8	2	-3	-5	-16	-22	-25
	s = 4	16,2	4	7	-1	-7	-5	-15	-21	-25
300x200	s = 1	8,9	2	2	1	-3	-5	-11	-18	-23
	s = 2	12,5	4	6	3	-2	-5	-15	-20	-24
	s = 3	17,7	5	8	2	-3	-5	-16	-22	-25
	s = 4	22,3	4	7	-2	-7	-5	-14	-21	-25
400x100	s = 1	6,0	2	2	1	-3	-5	-11	-18	-23
	s = 2	8,2	4	6	3	-2	-5	-14	-20	-24
	s = 3	11,3	5	8	3	-3	-5	-16	-22	-25
	s = 4	14,2	4	7	-1	-6	-5	-15	-21	-25
400x150	s = 1	8,7	1	2	0	-3	-5	-11	-17	-23
	s = 2	12,3	4	6	3	-2	-5	-14	-20	-24
	s = 3	17,4	5	8	2	-3	-5	-16	-22	-25
	s = 4	22,0	4	7	-2	-7	-5	-14	-21	-25
400x200	s = 1	11,7	2	2	1	-3	-5	-11	-17	-23
	s = 2	16,8	4	6	3	-2	-5	-15	-20	-24
	s = 3	23,8	5	8	2	-4	-5	-16	-22	-25
	s = 4	30,1	4	7	-2	-8	-5	-14	-21	-24
500x100	s = 1	7,3	2	2	0	-3	-5	-11	-17	-23
	s = 2	10,2	4	6	3	-2	-5	-14	-20	-24
	s = 3	14,2	5	8	2	-3	-5	-16	-22	-25
	s = 4	17,9	4	7	-1	-7	-5	-15	-21	-25
500x150	s = 1	10,8	1	2	0	-4	-5	-11	-17	-23
	s = 2	15,4	4	6	3	-2	-5	-14	-20	-24
	s = 3	21,9	5	8	2	-3	-5	-16	-22	-25
	s = 4	27,7	4	7	-2	-7	-5	-14	-21	-25
500x200	s = 1	14,6	2	2	0	-3	-5	-11	-17	-23
	s = 2	21,0	4	6	3	-2	-5	-15	-20	-24
	s = 3	30,0	5	8	2	-4	-5	-16	-22	-25
	s = 4	38,0	4	7	-3	-8	-5	-14	-21	-24
600x150	s = 1	12,5	1	2	0	-4	-5	-10	-17	-23
	s = 2	17,9	4	5	3	-2	-5	-14	-20	-24
	s = 3	25,5	5	8	3	-3	-5	-16	-22	-25
	s = 4	32,2	4	7	-1	-6	-5	-15	-21	-25
600x200	s = 1	16,9	1	2	0	-4	-5	-10	-17	-23
	s = 2	24,4	4	6	3	-2	-5	-14	-20	-24
	s = 3	34,8	5	8	2	-3	-5	-16	-22	-25
	s = 4	44,0	4	7	-2	-7	-5	-14	-21	-25
600x300	s = 1	25,6	1	2	0	-4	-5	-10	-17	-23
	s = 2	37,2	4	6	3	-2	-5	-14	-20	-24
	s = 3	53,3	5	8	2	-3	-5	-16	-22	-25
	s = 4	67,6	4	7	-2	-7	-5	-14	-21	-25
800x150	s = 1	16,8	1	2	0	-4	-5	-10	-17	-23
	s = 2	24,2	4	6	3	-2	-5	-14	-20	-24
	s = 3	34,5	5	8	2	-3	-5	-16	-22	-25
	s = 4	43,7	4	7	-2	-7	-5	-14	-21	-25

RSV+SKRM poistoilma			Oktaavikaistan keskitajuus (Hz)							
Nimellismitta	Asento	K-arvo	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
800x200	s = 1	22,6	1	2	0	-4	-5	-10	-17	-23
	s = 2	32,9	4	6	3	-2	-5	-14	-20	-24
	s = 3	47,1	5	8	2	-3	-5	-16	-22	-25
	s = 4	59,8	4	7	-2	-7	-5	-14	-21	-25
1000x200	s = 1	28,4	1	2	0	-4	-5	-10	-17	-23
	s = 2	41,4	4	6	3	-2	-5	-15	-20	-24
	s = 3	59,4	5	8	2	-4	-5	-16	-22	-25
	s = 4	75,5	4	7	-3	-8	-5	-14	-21	-24
			± 4 dB	± 4 dB	± 4 dB	± 4 dB	± 4 dB	± 4 dB	± 4 dB	± 4 dB

Tuotemerkintä

RSP	B x H	RAL 9003
Tuote	Leveys x Korkeus	RAL -värikoodi

Tuotemallit:

RSP -tulo- ja poistoilmasäleikkö
RSV -poistoilmasäleikkö

RAL -värikoodi: käytetään vain värin poiketessa vakioväristä (RAL 9003, valkoinen).

Esimerkki: RSP 500x150

Lisävarusteet:

SKRM -liitântälaatikko
MRO -säätöosa

Asennus

RS -säleiköt asennetaan yleensä seinälle mutta joskus myös kattoon. Kun säleikkö asennetaan suorakaidekanavan päähän, käytetään asennuksessa RSK -kiinnityskehystä. Kanavan kylkeen asennettaessa on hyvä käyttää lisäksi lähtökaulusta.

Huomio! Kattoasennuksessa tulee aina käyttää ruuvikiinnitystä.